

## 1과목 : 소방원론

1. 건축물의 화재안전대책중 공간적 대응이 아닌 것은?

- ① 피난계단                      ② 특별피난계단  
③ 방화구획                      ④ 제연설비

2. 건물 내부를 방화구획을 하는데 따른 효과로 볼 수 없는 것은?

- ① 인접구역으로의 화재확대 방지  
② 후레쉬 오버의 억제  
③ 화재의 제한  
④ 화재진압 효과의 증대

3. 소화의 방법이 아닌 것은?

- ① 제거소화                      ② 냉각소화  
③ 질식소화                      ④ 표면소화

4. 화재시 소방기관에 통보하는 내용으로 중요 사항이 아닌 것은?

- ① 부상자와 위험물 등의 유무  
② 연소상황과 연소물건  
③ 발화건물 등의 소재지와 명칭  
④ 화재의 발생 사유

5. 불티가 바람에 날리거나 또는 화재 현장에서 상승하는 열기류 중심에 휩쓸려 원거리 가연물에 착화하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 비화                          ② 전도  
③ 대류                          ④ 복사

6. 알킬알미늄 화재시 취하여야 할 방법은?

- ① 화점에 물을 주수(注水)하여 냉각소화한다.  
② 화점 주위에 이산화탄소를 방사하여 질식소화한다.  
③ 주변의 연소(燃燒)를 방지하고 자연 진화되도록 내버려둔다.  
④ 화점에 포말을 발사하여 질식 및 냉각소화한다.

7. 디토네이션(Detonation)에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 발열반응으로서 연소의 전파속도가 그 물질내에서의 음속보다 느린 것을 말한다.  
② 물질내 충격파가 발생하여 반응을 일으키고 또한 그 반응을 유지하는 현상이다.  
③ 충격파에 의해 유지되는 화학반응현상이다.  
④ 반응의 전파속도가 그 물질내에서의 음속보다 빠른 것을 말한다.

8. 하론 1301의 증기 비중은 약 얼마 정도 되는가? (단, 공기의 평균분자량은 약 28.8이며,  $CF_3Br \approx 149$  이다)

- ① 4.17                          ② 5.17  
③ 6.17                          ④ 7.17

9. 목재 화재시 다량의 물을 뿌려 소화하고자 한다. 이때 소화효과로서 가장 크게 기대되는 것은?

- ① 질식소화효과                      ② 냉각소화효과  
③ 부촉매소화효과                      ④ 희석소화효과

10. 분진폭발을 일으킬 수 없는 것은?

- ① 유황가루                      ② 알미늄분말  
③ 플라스틱                      ④ 석회석분말

11. 방화진단의 조건으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 인접한 건축물의 구조  
② 건물의 실내장식  
③ 항공장애등 설비의 유지 상황  
④ 휴일과 야간의 수용인원 파악

12. 일반 건축물에 피뢰설비를 1개 설치하였을 경우 보호각의 범위는 일반적으로 몇 도로 하는가?

- ① 30                              ② 45  
③ 60                              ④ 90

13. 연소를 이루기위한 열원으로서 전기에너지에 해당되지 않는 것은?

- ① 아크열                          ② 유도열  
③ 마찰열                          ④ 저항열

14. 목조건물의 화재가 발생하여 최성기에 도달할 때, 연소 온도는 약 몇 °C 정도 되는가?

- ① 300                              ② 800  
③ 1300                              ④ 1800

15. 액화석유가스(LPG)에 대한 성질로 틀린 것은?

- ① 무색, 무취이다.  
② 물에 녹지 않으나 유기용매에 용해된다.  
③ 공기중에서는 쉽게 연소, 폭발하지 않는다.  
④ 천연고무를 잘 녹인다.

16. 가연물질의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 연쇄반응을 일으킬 수 있어야 한다.  
② 열의 축적이 용이하여야 한다.  
③ 점화원인 활성화 에너지가 적어야 한다.  
④ 산소와 결합할 때 발열량이 적어야 한다.

17. 일반 콘크리트 내화건물의 화재시 피난하는 사람에게 치명적으로 피해를 가장 많이 줄 수 있는 것은?

- ① 열                              ② 연기  
③ 수증기                              ④ 소화약제

18. 화재시에 발생하는 연소 생성물을 크게 분류하면 4가지로 분류할 수 있다. 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 암모니아, 시안화수소 등의 연소가스 및 연기  
② 대기중에서 물질이 탈 때 나타나는 화염  
③ 열(Heat)  
④ 점화원

19. 다음 설명중 옳은 것은?

- ① PVC나 폴리에틸렌의 저장창고에서 발생한 화재는 D급화재이다.  
② 탄화칼슘은 물과 반응하여 가연성가스인 수소를 발생하며, 발열한다.

- ③ 가연물질의 연소색상중 가장 낮은 온도는 일반적으로 담 암적색이다.  
 ④ 우리나라의 화재발생 건수를 발생 장소별로 구분할 때 그 빈도수가 가장 높은 곳은 사무실 건물이다.

20. 건축물에서 내화구조물로 하지 않아도 되는 것은?

- ① 건축물의 옥외계단                      ② 건축물의 벽체  
 ③ 건축물의 기둥                          ④ 건축물의 보

### 2과목 : 소방유체역학

21. 원관 속의 유체가 층류로 흐를때 최대속도( $u_{max}$ )와 평균속도( $V$ )와 관계를 바르게 나타낸 것은 ?

①  $V = 2u_{max}$

②  $V = \frac{1}{\sqrt{2}}u_{max}$

③  $V = \frac{1}{2}u_{max}$

④  $V = \sqrt{2}u_{max}$


22. 파이프내를 흐르는 유체의 유량을 파악할 수 있는 기능을 갖지 않은 것은?

- ① 벤츨리 미터                      ② 사각 위어  
 ③ 오리피스 미터                      ④ 로타 미터

23. 공기는 산소와 질소의 혼합가스로 체적의 1/5이 산소이고 나머지는 질소이다. 표준상태( $0^{\circ}\text{C}$  760 mmHg)에서 공기의 밀도는 몇  $\text{kg/m}^3$  인가?

- ① 24.4                                  ② 1.28  
 ③ 0.43                                  ④ 13.4


24. 그림과 같이 비중이 0.8인 기름이 노즐로부터 분출하고 있다. 노즐 입구의 계기 압력이  $P_1 = 686.5 \text{ kPa}$ 일 때, 노즐이 받는 힘은 몇 N 인가?

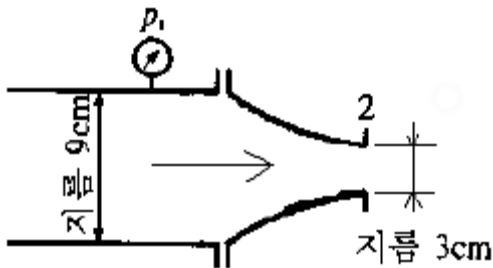

- ① 3496                                  ② 1246  
 ③ 946                                  ④ 300

25. 폭  $w$ 를 갖는 평행 평판 사이의 포물선 유속 분포가 다음과 같을 때 운동량 수정계수 값은? (

$$V(y) = V_{max} \left( 1 - \frac{y^2}{h^2} \right)$$

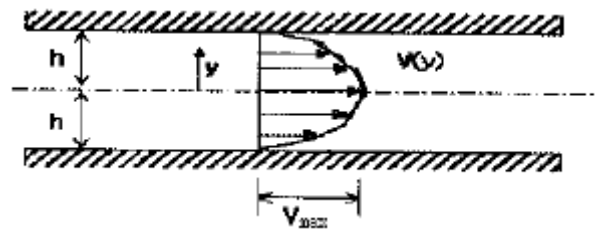

- ① 2/3                                      ② 2/5  
 ③ 6/5                                      ④ 8/3

26. 다음은 어떤 열역학 법칙을 설명한 것인가?

열은 그 스스로 저열원체에서 고열원체로 이동할 수 없다.

- ① 열역학 제 0법칙                      ② 열역학 제 1법칙  
 ③ 열역학 제 2법칙                      ④ 열역학 제 3법칙

27. 비중이 0.01인 유체가 지름 30 cm인 관내를 98 N/s로 흐른다. 이때의 평균유속은 몇 m/s인가?

- ① 4.254                                  ② 14.15  
 ③ 849                                      ④ 157.22

28. 소화약제 및 소화기구에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소화약제라 함은 물 기타 방염성이 있는 물질을 가공하여 소화성능을 개선한 것이다.  
 ② 소화약제에 의한 간이 소화용구라 함은 소화기 이외의 것으로 소화약제가 충전되어 소화용으로 사용하는 기구이다.  
 ③ 자동 확산 소화용구라 함은 투척하여 자동적으로 소화하는 소화용구를 말한다.  
 ④ 포 소화약제라 함은 기체에 포 안정제 기타의 약제를 첨가한 액상의 것으로 물과 일정한 농도로 혼합하여 공기를 기계적으로 혼합시킴으로서 포를 발생시켜 소화하는 약제를 말한다.

29. 온도가  $T$ 인 유체가 정압이  $P$ 인 상태로 관속을 흐를 때 공동 현상이 발생하는 조건으로 가장 적절한 것은? (단, 유체의 온도  $T$ 에 해당하는 포화압력은  $P_s$ 라 한다.)

- ①  $P > P_s$                                   ②  $P > 2 \times P_s$   
 ③  $P < P_s$                                   ④  $P < 2 \times P_s$

30. CO 5 kg을 일정한 압력하에  $25^{\circ}\text{C}$ 에서  $60^{\circ}\text{C}$ 로 가열하는데 필요한 열량은 몇 kJ 인가? (단, 정압비열은  $0.837 \text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C}$ 이다.)

- ① 105                                      ② 146  
 ③ 251                                      ④ 356

31. 600 L/min의 유량으로 비중이 0.9, 점성계수가  $0.06 \text{ N.s/m}^2$ 인 기름이 지름 100 mm인 관속으로 흐르고 있다. 관의 길이가 300 m라 하면 손실수두는 몇 m 인가?

- ① 8.1                                      ② 8.3  
 ③ 8.5                                      ④ 8.7

32. 화학포 소화약제에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 소화약제는 A 약제, B 약제 단독으로 발포해도 소화효과가 있다.  
 ② 소화약제의 주성분은 황산 알루미늄과 탄산 수소나트륨

이다.

- ③ 소화약제는 A 약제와 B 약제가 있으며 분말상태에서도 혼합 저장할 수 있다.
- ④ 소화약제는 A 약제와 B 약제를 각각 수용액으로 만들어 따로 저장할 수 있다.
33. 수평으로 놓인 관로에서, 입구의 관지름이 65mm, 유속이 2.5 m/s이며 출구의 관지름이 40mm라고 한다. 입구에서의 압력이 350 kPa이라면 출구에서의 압력은 몇 kPa 인가? (단, 마찰손실은 무시하고 밀도는 1000 kg/m<sup>3</sup> 이다.)
- ① 311                      ② 321
- ③ 331                      ④ 341
34. 물을 펌핑하고 있는 어느 수평 회전축 원심펌프에서 흡입구 측에 설치된 진공계가 460mmHg를 가리키고 있었다면 이 펌프의 이론 흡입 양정은 몇 m 인가? (단, 대기압은 표준대기압 상태이다.)
- ① 6.25                      ② 5.24
- ③ 4.07                      ④ 3.28
35. 점성계수를 직접 측정하는데 적합한 것은?
- ① 피토티관(pitot tube)
- ② 슈리렌법(schlieren method)
- ③ 벤투리미터(venturi meter)
- ④ 세이볼트법(saybolt method)
36. 유체의 정압의 성질에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 유체의 압력은 작용면에 수평으로 작용한다.
- ② 개방된 용기(open vessel)에 작용하는 유체의 압력은 밀도에 반비례한다.
- ③ 개방된 용기(open vessel)에 작용하는 유체의 압력은 유체의 깊이에 반비례한다.
- ④ 밀폐된 용기에서 어느 한점에 작용하는 압력은 모든 방향에 같은 크기로 작용한다.
37. 다음 분말약제의 입자크기와 소화효과에 관한 설명이다. 옳은 것은?
- ① 입자는 10미크론 이하의 작은입자가 소화효과가 좋다
- ② 입자는 클수록 소화효과가 좋다.
- ③ 입자는 20 ~ 25 미크론 정도가 소화효과가 좋다.
- ④ 입자의 크기와 소화효과는 관계가 없다.
38. 에테르, 케톤, 에스테르 등 수용성 가연물의 소화에 가장 적합한 포소화약제는?
- ① 단백포                      ② 수성막포
- ③ 불화단백포                      ④ 내알콜포
39. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 비점성 유체는 유동 시 마찰 저항이 유발되지 않는 유체를 말한다.
- ② 비압축성 유체는 압력에 대해 체적이 일정하게 변한다.
- ③ 유체는 고체와 달리 전단 응력에 견디지 못한다.
- ④ 유체는 전단 응력이 작용하지 않는 경우 결국 정지한다.
40. 물이 들어 있는 U자관 속에 기름을 넣었더니 기름 25cm와 물 15cm의 액주가 평형을 이루었다면 이 기름의 비중은?
- ① 0.3                      ② 0.6

③ 0.7

④ 1.7

### 3과목 : 소방관계법규

41. 위험물안전관리자를 해임한 때에는 해임한 날부터 몇 일 이내에 위험물안전관리자를 선임하여야 하는가?
- ① 7                      ② 15
- ③ 20                      ④ 30
42. 위험물탱크 안전성능시험자가 되고자 하는 사람은 행정자치부령이 정하는 기술능력·시설 및 장비를 갖추어 시·도지사에게 등록하여야 한다 이 경우 행정자치부령이 정하는 중요사항 중 변경사항이 있는 때에는 그 변경후 몇일 이내에 변경신고를 하여야 하는가?
- ① 10                      ② 20
- ③ 30                      ④ 40
43. 비상경보설비를 설치하여야 할 소방대상물 중 잘못된것은?
- ① 상시 50인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장
- ② 지하가중 터널로서 길이가 500미터 이상인 것
- ③ 연면적이 500제곱미터 이상인 것
- ④ 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150제곱미터 이상인 것
44. 관계인 등의 요청이 있는 경우 소방용 기계·기구등에 대한 성능시험은 어디에서 하는가?
- ① 한국소방안전협회
- ② 시·도지사의 위탁을 받은 한국방재시험연구소
- ③ 산업자원부가 지정한 한국기계연구소
- ④ 행정자치부장관의 위탁을 받은 기관
45. 화재경계지구로 지정하지 않아도 되는 지역은?
- ① 공장, 창고 등이 밀집한 지역
- ② 아파트가 밀집한 지역
- ③ 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역
- ④ 목조건물이 밀집한 지역
46. 소방대상물의 관계인이 아닌 것은?
- ① 소유자                      ② 공사업자
- ③ 관리자                      ④ 점유자
47. 구급대의 편성·운영에 관한 설명 중 옳바른 것은?
- ① 소방서장은 필요한 때 의료기관으로부터 구급차를 지원받을 수 있다.
- ② 구급대는 위급환자에 대해 신속한 치료가 그 목적이다.
- ③ 의료기관의 지원에 관한 사항은 관할 시·도지사와 협의하여 정한다.
- ④ 환자를 이송하던 중 환자가 사망한 경우는 국고에서 위자료를 지급한다.
48. 간선 또는 지선도로의 폭과 거리, 교통의 상황, 토지의 고·저, 건축물의 개황 그 밖의 소방활동에 필요한 지리의 조사에서 월 몇회 이상 실시하여야 하는가?
- ① 1회                      ② 2회
- ③ 3회                      ④ 4회

49. 연결살수설비를 설치하여야 할 소방대상물의 기준면적은 학교의 지하층인 경우 바닥면적의 합계가 몇  $m^2$  이상인 것인가?

- ① 700                      ② 800  
③ 900                      ④ 1000

50. 소화활동설비에 해당되는 것은?

- ① 누전경보기                      ② 연소방지설비  
③ 자동화재속보설비              ④ 비상방송설비

51. 소방법상의 「관계지역」에 해당되지 않는 것은?

- ① 위험물 저장소 주위  
② 건물의 옥상  
③ 항해중인 상선  
④ 주민대피용 방공호 내부

52. 다음중 위험물 취급 건축물에 채광·조명 및 환기설비의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 채광면적은 최소로 한다.  
② 환기는 강제배기방식으로 한다.  
③ 급기구는 낮은 곳에 설치한다.  
④ 점멸스위치는 출입구 바깥부분에 설치한다.

53. 소방용수시설의 수원에 대한 기준으로 맞지 않는 것은?

- ① 지면으로부터 낙차가 6m이하일 것  
② 흡수부분의 수심이 0.5m이상일 것  
③ 소방펌프자동차가 용이하게 접근할 수 있을 것  
④ 흡수에 지장이 없도록 토사, 쓰레기 등을 제거할 수 있는 설비를 할 것

54. 자동화재탐지설비의 사용전원에서 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 몇분 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 하는가?

- ① 25                      ② 20  
③ 15                      ④ 10

55. 위험물제조소에서 위험물을 취급할 때에는 정전기를 제거하는 설비를 하여야 하여야 한다. 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 방법이 될 수 없는 것은?

- ① 접지를 한다.  
② 공기중의 상대습도를 70% 이상으로 한다.  
③ 공기를 이온화한다.  
④ 종단저항을 설치한다.

56. 제5류위험물로 자기반응성 물질은?

- ① 염소산염류                      ② 과염소산염류  
③ 질산염류                      ④ 유기과산화물류

57. 방화관리자를 30일이내에 선임하여야 하는 기준일로 적합하지 못한 것은?

- ① 신축 등으로 처음 방화관리자를 선임하는 경우에는 완공일  
② 증축 또는 용도변경으로 1급 또는 2급 방화관리대상물이 된 때에는 그 공사의 완공일  
③ 증축 또는 용도변경으로 방화관리등급이 변경되는 때에

는 건축허가일

- ④ 방화관리자를 해임한 때에는 그 해임한 날

58. 감지기의 설치장소로서 옳은 것은?

- ① 보상식 스포트형감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 섭씨30도이상 높은 것으로 설치하여야 한다.  
② 스포트형 감지기는 50도 이상 경사되지 아니 하도록 부착할 것  
③ 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것  
④ 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 2.0미터이상 떨어진 위치에 설치할 것

59. 화재현장에서 소화활동을 원활히 수행하기 위하여 규정하고 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 피난명령                      ② 소화종사명령  
③ 소방응원                      ④ 화재경계지구의 지정

60. 주유취급소의 고정주유설비중 자동차 등에 직접 주유하기 위한 고정주유설비의 주위에는 주유를 받으려는 자동차 등이 출입할 수 있도록 너비 몇 m 이상, 길이 몇 m 이상의 콘크리트로 포장한 공지를 보유하여야 하는가?

- ① 너비:12m, 길이:4m                      ② 너비:12m, 길이:6m  
③ 너비:15m, 길이:4m                      ④ 너비:15m, 길이:6m

#### 4과목 : 소방기계시설의 구조 및 원리

61. 연결 살수설비의 구조를 이루는 부속물이 아닌 것은?

- ① 폐쇄형 헤드                      ② 송수구역 선택 밸브  
③ 단구형 송수구                      ④ 준비작동식 밸브

62. 간이소화용구인 마른모래 50ℓ, 5 포와 삼을 비치한 상태일 때 능력단위는 얼마인가?

- ① 1.5 단위                      ② 2 단위  
③ 2.5 단위                      ④ 4 단위

63. 이산화탄소 소화설비에 사용되는 이산화탄소 용기의 허용충전비는 얼마인가? (단, 고압용기식이다.)

- ① 1.5 이상 1.9 이하                      ② 1.2 이상 1.5 이하  
③ 1.0 이상 1.3 이하                      ④ 0.8 이상 1.0 이하

64. 스프링클러 설비의 시험배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시험배관은 알람 밸브로 부터 수리적으로 가장 먼 곳에 있는 헤드의 가지관에서 연장하여 설치한다.  
② 시험배관은 준비 작동식 설비에는 설치할 필요가 없다.  
③ 시험배관의 말단에는 실제 그 구역에 설치된 헤드와 동일한 오리피스를 가진 개방형의 헤드를 설치하면 된다.  
④ 시험배관을 이용한 알람밸브의 기능시험은 매일 실시하는 것이 원칙이다.

65. 수류를 살수판에 충돌하여 미세한 물방울을 만드는 스프링클러 헤드를 무슨 형이라 하는가?

- ① 디프렉타형                      ② 충돌형  
③ 슬릿형                      ④ 분사형

66. 성능이 같은 두대의 소화펌프를 양정이 Hm인 것을 병렬로

- 연결하였을 때의 양정은?
- ① 0.5Hm                      ② Hm  
③ 1.5Hm                      ④ 2Hm
67. 바닥면적이  $400\text{m}^2$  인 차고에 모터펌프를 이용하여 물분무 소화설비를 설치하고자 한다. 수원의 최저 수량은 몇  $\text{m}^3$ 인가?
- ① 20                              ② 30  
③ 40                              ④ 80
68. 제연구역에 대한 내용 중 잘못된 것은?
- ① 제연구역에 구획은 보, 제연 경계벽 및 벽으로 하여야 한다.  
② 하나의 제연구역은 직경이 최대 50m인 원안에 들어갈 수 있어야 한다.  
③ 하나의 제연구역 면적은  $1,000\text{m}^2$  이하 이어야 한다.  
④ 거실과 통로는 상호 제연구역을 하여야 한다.
69. 호스릴 분말소화설비에서 하나의 노즐에 대한 소화약제의 양으로 잘못된 것은?
- ① 제1종 분말 50kgf이상              ② 제2종 분말 30kgf이상  
③ 제3종 분말 30kgf이상              ④ 제4종 분말 40kgf이상
70. 다음은 특별피난계단 부속실 등에 설치하는 급기가압방식 제연설비의 측정, 시험, 조정 항목을 열거한 것이다. 맞지 않는 것은?
- ① 출입문의 크기, 개폐방향이 설계도면과 일치하는지 여부 확인  
② 출입문과 바닥 사이의 틈새가 균일한지 여부 확인  
③ 화재감지기 동작에 의한 설비 작동 여부 확인  
④ 피난구의 설치 위치 및 크기의 적정 여부 확인
71. 옥내소화전설비의 설치 방법 중 맞는 것은?
- ① 함의 재질은 강판 1.6mm 이상이어야 한다.  
② 하나의 소화전함에서 다음 소화전함까지는 25m거리 이내이어야 한다.  
③ 개폐밸브의 위치는 항상 왼쪽에 있어야 한다.  
④ 개폐밸브의 위치는 바닥으로 부터 1.5m 이하여야 한다.
72. 청정소화약제 중에서 IG-541의 혼합가스 성분비는?
- ① Ar 52%,  $\text{N}_2$  40%,  $\text{CO}_2$  8%  
②  $\text{N}_2$  52%, Ar 40%,  $\text{CO}_2$  8%  
③  $\text{CO}_2$  52%, Ar 40%,  $\text{N}_2$  8%  
④  $\text{N}_2$  10%, Ar 40%,  $\text{CO}_2$  50%
73. 이산화탄소 소화기에 대한 설명 중 부적절한 것은?
- ① 전기 화재에 적응성이 좋다.  
② 용기는 고압가스 안전관리법에 의거 제조되고  $250\text{kgf/cm}^2$ 의 내압시험에 합격해야 한다.  
③ 충전비는 1.5 이상이다.  
④ 약제의 충전량이 30kgf 이상시 대형 소화기로 분류된다.
74. 소방법 시행령 제 23조의 규정에 의한 자체 소방대를 둔 위험물 제조소에 옥외소화전이 18개 설치되어 있다. 옥외 소화전 함은 최소 몇 개를 분산하여 설치 하여야 하는가?
- ① 10개 이상                      ② 11개 이상                      ③ 15개 이상                      ④ 18개 이상
75. 상수도 소화용수용 소화전 설치시 소화전 1개의 유효 거리는 얼마인가?
- ① 140 m                              ② 150 m  
③ 160 m                              ④ 200 m
76. 물분무 소화설비의 소화작용이 아닌 것은?
- ① 차단효과                              ② 냉각효과  
③ 질식효과                              ④ 유화효과
77. 폐쇄형 스프링클러 설비 하나의 방호구역은 어느 것인가?
- ① 바닥면적  $4,000\text{m}^2$   
② 바닥면적  $3,000\text{m}^2$   
③ 바닥면적  $2,000\text{m}^2$   
④ 바닥면적  $1,000\text{m}^2$
78. 포소화설비에 관하여 필요치 않은 부분은?
- ① 포원액 교반장치                              ② 포혼합장치  
③ 포방출구                                      ④ 가압송액장치
79. 다음중 수직 강하식 구조대의 대본체 재질에 관한 것으로 적당한 것은?
- ① 대본체는 전체가 균질의 신축성이 풍부한 재질로 되었다.  
② 대본체는 일정 간격으로 마련된 협축부 만이 신축성이 많은 특수 섬유로 되어 있다.  
③ 협축부는 고무실이 들어 있는 면범포이다.  
④ 대본체는 나이론 섬유로 되어 있다.
80. 가솔린을 저장하는 고정지붕식의 옥외탱크에 설비하는 포소화설비에서 포를 방출하는 기기는 어느 것인가?
- ① 폼워터 스프링클러헤드  
② 폼워터 스프레이헤드  
③ 포 헤드  
④ 고정포 방출구(폼챔버)

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	④	①	③	①	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	③	③	④	②	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	①	③	③	②	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	①	④	④	③	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	④	②	②	①	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	④	④	④	③	③	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	④	①	②	①	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	②	①	①	②	①	②	④