

## 1과목 : 공기조화

1. 1기압, 100°C의 포화수 5kg을 100°C의 건포화 증기로 만들기 위해서는 몇 kcal의 열량이 필요한가?

- ① 2695kcal
- ② 3500kcal
- ③ 3750kcal
- ④ 4000kcal

2. 다음 복사 난방의 특징에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 방열기가 불필요하여 바닥 이용도가 크다.
- ② 실내 온도 분포가 균등하여 쾌감도가 높다.
- ③ 열손실을 막기 위한 단열층이 필요하다.
- ④ 예열시간이 짧아서 쉽게 난방효과를 얻을 수 있다.

3. 다음 중 에너지 소비가 가장 큰 공조방식은?

- ① 헨코일 유니트 방식
- ② 각종 유니트 방식
- ③ 2중 덕트 방식
- ④ 유인 유니트 방식

4. 고속덕트 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 마찰에 의한 압력손실이 크다.
- ② 소음이 작다.
- ③ 운전비가 증대한다.
- ④ 장방형 대신에 스파이럴관이나 원형덕트를 사용하는 경우가 많다.

5. 실내 냉방시 혼열부하가 8000kcal/h인 실내를 26°C로 냉방하는 경우 20°C의 냉풍으로 송풍하면 필요한 송풍량은 몇  $m^3/h$ 인가? (단, 공기의 비열은 0.24kcal/kg°C이며, 비중량은 1.2kg/m<sup>3</sup>이다.)

- ① 2893
- ② 4630
- ③ 5787
- ④ 9260


6. 바이패스 계수(Bypass factor)란?

- ① 신선한 공기와 순환공기의 비율
- ② 혼합 공기중의 건공기 비율
- ③ 송풍 공기중의 습공기 비율
- ④ 코일을 통과하는 공기중 코일과 접촉하지 않고 통과하는 공기의 비율

7. 열교환기에서 냉수코일 입구측의 공기와 물의 온도차를 16°C 냉수코일 출구측의 공기와 물의 온도차를 6°C라 하면 대수 평균 온도차는?


- ① 8°C
- ② 9.2°C
- ③ 10.2°C
- ④ 11.3°C

8. 다음 그림은 냉방시의 공기조화 과정을 나타낸다. 그림과 같은 조건일 경우 냉각코일의 바이패스 팩터(Bypass Factor)는 얼마인가? (단, ① 실내공기의 상태점, ② 외기의 상태점, ③ 혼합공기의 상태점, ④ 취출공기의 상태점, ⑤ 코일의 장치노점온도)

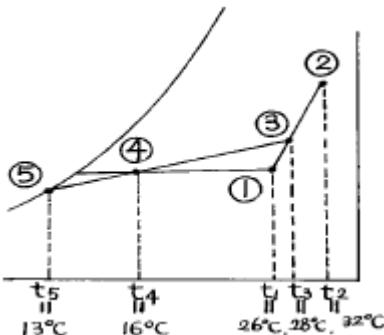

- ① 0.15
- ② 0.20
- ③ 0.25
- ④ 0.30

9. 그림은 공기조화기 내부에서의 공기의 변화를 나타낸 것이다. 이 중에서 냉각 코일에서 나타나는 상태변화는 공기선도상 어느 점을 나타내는가?

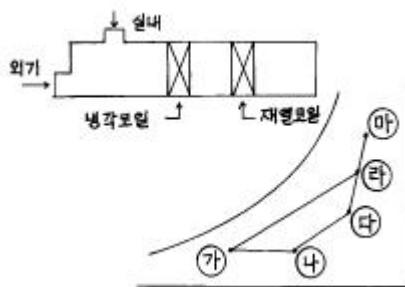

- ① ① - ④
- ② ④ - ⑤
- ③ ② - ③
- ④ ③ - ①

10. 증기난방의 장점을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 부하의 변동에 따라 방열량을 조절하기가 쉽다.
- ② 소규모 난방에 적당하며 연료비가 적게 든다.
- ③ 방열면적이 작으며 단시간내에 실내온도를 올릴 수 있다.
- ④ 장거리 열수송이 용이하며 배관의 소음 발생이 작다.

11. 다음의 전공기식 공기조화에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 덕트가 소형으로 되므로 스페이스가 작게 된다.
- ② 송풍량이 충분하므로 실내공기의 오염이 작다.
- ③ 극장과 같이 대풍량을 필요로 하는 장소에 적합하다.
- ④ 병원의 수술실과 같이 높은 공기의 청정도를 요구하는 곳에 적합하다.

12. 기계환기 중 송풍기와 배풍기를 이용하여 대규모 보일러실, 변전실 등에 적용하는 환기법은?

- ① 1종 환기
- ② 2종 환기
- ③ 3종 환기
- ④ 4종 환기

13. 다음 중 염화리튬, 트리에틸렌글리콜 등의 액체를 사용하여 감습하는 장치는?

- ① 냉각감습장치
- ② 암축감습장치
- ③ 흡수식감습장치
- ④ 흡착식감습장치

14. 공조용 저속덕트를 등마찰법으로 설계할 때 사용하는 단위 마찰저항으로 가장 적당한 것은?

- ① 0.08~0.15mmAq/m
- ② 0.8~1.5mmAq/m
- ③ 8~15mmAq/m
- ④ 80~150mmAq/m

15. 건구온도  $T$  °C인 습공기의 엔탈피 계산식에 있어서 틀린 것은?

- ① 건조공기의 정압비열은  $0.24 \text{ kcal/kg} \cdot \text{°C}$ 이다
- ② 수증기의 정압비열은  $0.441 \text{ kcal/kg} \cdot \text{°C}$ 이다
- ③  $597 \text{ kcal/kg}$ 은  $0$  °C인 물을  $0$  °C의 포화증기로 증발시키는 데 필요한 잠열이다
- ④ 잠열량은  $0.441 \times T$  이다

16. 공조설비에서 사용되는 보일러에 대한 설명들이다. 이들 중 적당하지 않은 것은?

- ① 보일러효율은 연료의 고위발열량을 사용하여 보일러에서 발생한 열량과 연료의 전 발열량과의 비로 나타낸다.
- ② 관류보일러는 소요 압력의 증기를 빠른 시간에 발생시킬 수 있다.
- ③ 증기보일러로의 보급수는 연수시켜 공급하는 것이 좋다.
- ④ 증기보일러와  $120^{\circ}\text{C}$  이상의 온수보일러의 본체에는 안전장치를 설치하여야 한다.

17. 배관 계통에서 유량은 다르더라도 단위 길이당 마찰손실이 일정하게 되도록 관경을 정하는 방법은?

- ① 균등법
- ② 균압법
- ③ 등마찰 손실법
- ④ 등속법

18. 공기조화기의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 송풍기
- ② 가열 및 냉각코일
- ③ 가습기
- ④ 디퓨저

19. 다음 여과기 중에서 유해가스나 냄새 등을 제거할 수 있는 것은?

- ① 건식 여과기
- ② 점성식 여과기
- ③ 전자식 여과기
- ④ 활성탄 여과기

20. 증기트랩(Steam trap)의 설명으로 옳은 것은?


- ① 고압의 증기를 만들기 위하여 가열하는 장치
- ② 증기가 환수관에서 새 나오는 것을 방지하기 위해 방열기의 출구에 설치된 자동밸브
- ③ 증기가 역류하는 것을 방지하기 위해 만든 자동밸브
- ④ 간헐운전을 하기 위해서 고압의 증기를 만드는 자동밸브

## 2과목 : 냉동공학

21. 암모니아 냉동 장치에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 압축비가 증가하면 체적 효율도 증가한다.
- ② 표준 냉동 사이클로 운전할 경우 R-12에 비해 토출가스의 온도가 낮다.
- ③ 기밀 시험에 산소가스를 이용하는 것은 폭발의 가능성성이 없기 때문이다.
- ④ 증발압력 조정밸브를 설치하는 것은 냉매의 증발 압력을 일정 이상으로 유지하기 위해서다.

22. 다음과 같이 운전되고 있는 R22 냉동 사이클에 있어서 냉매순환량( $\text{kg}/\text{h}$ )은 약 얼마인가? (단, 피스톤 압축량은  $189.8 \text{ m}^3/\text{h}$ , 체적효율은 0.65로 한다)

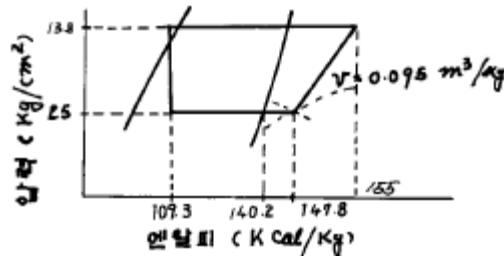

- ①  $1030 \text{ kg/h}$
- ②  $1300 \text{ kg/h}$
- ③  $1450 \text{ kg/h}$
- ④  $1520 \text{ kg/h}$

23. 증기 압축식 이론 냉동사이클에서 엔트로피가 감소하고 있는 과정은 다음 중 어느 과정인가?

- ① 팽창과정
- ② 응축과정
- ③ 압축과정
- ④ 증발과정

24. 팽창밸브가 냉동 용량에 비하여 너무 작을 때 일어나는 현상은?

- ① 증발기내의 압력상승
- ② 리키드 백
- ③ 소요전류 증대
- ④ 압축기 흡입가스 과열

25. 프레온 압축기에서 윤활유 역할을 제대로 하지 못하는 원인이 아닌 것은?

- ① 오일포밍
- ② 크랭크 케이스 히터 단선
- ③ 전압강하
- ④ 압축기로의 냉매액 주입

26. 어떤 완전가스가 일정 온도 하에서 압력  $2.5 \text{ kgf/cm}^2$ , 비체적  $2.5 \text{ m}^3/\text{kgf}$ 인 상태로부터 압력  $4.5 \text{ kgf/cm}^2$ 의 상태로 변화하였다. 비체적은 약 몇  $\text{m}^3/\text{kgf}$ 인가?

- ① 1.4
- ② 2.5
- ③ 3.6
- ④ 4.7

27. 응축기에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 수냉식 응축기에 냉각관의 두께에 비례하여 전열작용이 좋아진다.
- ② 증발식 응축기에서 응축온도는 외기의 건구온도보다 습구온도의 영향을 많이 받는다.
- ③ 공냉식 응축기는 대기오염의 영향을 받지 않으므로 프레온 냉매는 물론 암모니아 냉매에도 사용한다.
- ④ 응축기에서는 고온, 고압의 냉매가 액화하기 때문에 잠열만을 외부로 방출한다.

28. 냉매에 대한 각 항중 옳은 것은?

- ① 암모니아는 물에 잘 녹는다.
- ② 프레온 12는 기름에는 잘 용해되나 물에는 잘 녹지 않는다.
- ③ 단열 압축지수가 크면 토출가스 온도는 낮다.
- ④ 증발면에서 열전달률이 암모니아가 프레온계 냉매보다 매우 크다.
- ⑤ 프레온 12는 철을 부식하므로 둥배관을 하지 않으면 안된다.

- ① ③, ⑤
- ② ②, ⑤

③ ③, ④

① ①, ④

29. 수증기를 열원으로 하여 냉방에 적용시킬수 있는 냉동기는 어느 것이 있는가?

- ① 원심식 냉동기
- ② 왕복식 냉동기
- ③ 흡수식 냉동기
- ④ 터보식 냉동기

30. 응축기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 응축기는 압축기에서 토출한 고온가스를 냉각시킨다.
- ② 냉매는 응축기에서 냉각수에 의하여 냉각되어 압력이 상승한다.
- ③ 응축기에는 불응축가스가 잔류하는 경우가 있다.
- ④ 응축기의 냉각관의 수축에 스케일이 부착되는 경우가 있다.

31. 다음은 열 이동에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 고체에서 서로 접하고 있는 물질 분자간의 열 이동을 열전도라 한다.
- ② 고체표면과 이에 접한 유동 유체간의 열이동을 열전달이라 한다.
- ③ 고체.액체.기체에서 전자파의 형태로 에너지 방출을 열복사라 한다.
- ④ 열관류율이 클수록 단열재로 적당하다.

32. 5kg의 산소가 제적  $2\text{m}^3$ 로 부터  $4\text{m}^3$ 로 변화하였다. 이 변화가 압력 일정하에서 이루어 졌다면 엔트로피의 변화는 얼마인가? (단, 산소는 완전가스로 보고,  $C_p = 0.221\text{kcal/kg K}$ 로 한다)

- ① 0.33(kcal/K)
- ② 0.67(kcal/K)
- ③ 0.77(kcal/K)
- ④ 1.16(kcal/K)

33. 냉매가 윤활유에 용해되는 순위가 큰 것부터 올바르게 나타낸 것은?

- ① R12 - R502 - R13
- ② R12 - R14 - R502
- ③ R502 - R21 - R114
- ④ R502 - R12 - R717

34. 팽창밸브로 모세관을 사용하는 냉동장치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 교축 정도가 일정하므로 증발부하 변동에 따라 유량 조절이 불가능하다.
- ② 밀폐형으로 제작되는 소형 냉동장치에 적합하다.
- ③ 모세관을 사용하는 냉동장치는 냉매순환량이 중요하며, 응축기 용량에 맞도록 적정량을 선정한다.
- ④ 감압정도가 크면 냉매 순환량이 적어 냉동능력을 감소시킨다

35. 압축기의 직경이 100mm, 행정이 800mm, 회전수 200rpm, 기통수 4개 일 때 피스톤이 배제하는 체적은?

- ①  $3015.9\text{m}^3/\text{hr}$
- ②  $3015.\text{m}^3/\text{hr}$
- ③  $301.\text{m}^3/\text{hr}$
- ④  $301.6\text{m}^3/\text{hr}$

36. 다음 중 입형 셀 앤드 튜우브식 응축기의 설명 중 맞는 것은?

- ① 설치 면적이 큰데 비해 응축 용량이 적다.
- ② 냉각수 소비량이 비교적 크고 설치장소가 부족한 경우에 설치 한다.
- ③ 냉각수의 배분이 불균등하고 유량을 많이 함유 하므로 과부하를 저리 할 수 없다.

① 설치면적이 작고 냉각관 청소가 용이하다.

37. 자연계에 어떠한 변화도 남기지 않고 일정온도의 열을 계속해서 일로 변환시킬 수 있는 기관은 존재하지 않는다는 표현을 잘 나타내는 것은?

- ① 열역학 제 0법칙
- ② 열역학 제 1법칙
- ③ 열역학 제 2법칙
- ④ 열역학 제 3법칙

38. 암모니아 냉동장치가 표준 냉동싸이클로 운전될 때 R-12와 비교가 옳은 것은?

- ① 흡입 가스의 과열도가 크다.
- ② 배출 가스의 온도가 높다.
- ③ 흡입 가스의 과열도가 작다.
- ④ 배출 가스의 온도가 낮다.

39. 어느 기체의 압력이  $5\text{kg/cm}^2$ , 온도  $150^\circ\text{C}$ , 비체적  $0.4\text{m}^3/\text{kg}$  일때 가스 상수를 구하면 얼마인가?

- ①  $0.013\text{kg} \cdot \text{m}/\text{kg} \cdot \text{K}$
- ②  $113\text{kg} \cdot \text{m}/\text{kg} \cdot \text{K}$
- ③  $4.72\text{kg} \cdot \text{m}/\text{kg} \cdot \text{K}$
- ④  $47.28\text{kg} \cdot \text{m}/\text{kg} \cdot \text{K}$

40. 리튬브로마이드 수용액은 어떤 상태에서 수분 흡수능력이 큰가?

- ① 저농도 저온상태
- ② 고농도 고온상태
- ③ 저농도 고온상태
- ④ 고농도 저온상태

### 3과목 : 배관일반

41. 팽창탱크의 용량은 일반적으로 온수 팽창량의 몇 배로 해야 하는가?

- ① 0.5 ~ 1
- ② 1.5 ~ 2.5
- ③ 4 ~ 5.5
- ④ 10 ~ 15.5

42. 다음 내용은 급수배관의 유속에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 배관의 유속을 너무 빠르게 하면 마찰 손실이 증대한다.
- ② 수평배관의 유속이 너무 작으면 흔입되어 있는 공기를 물의 흐름과 함께 밀어낼 수 없다.
- ③ 유속을 너무 빠르게 하면 소음을 발생시킨다.
- ④ 장치의 운전시간이 긴 경우일 수 록 유속을 빠르게 하여 관내의 침식을 작게 해야 한다.

43. 배관의 진동 방지수단이 아닌 것은?

- ① 플렉시블 이름
- ② 방진행거
- ③ 방진매트
- ④ 유니온 이름

44. 개방형 팽창탱크에 설치되는 부속 기기가 아닌 것은?

- ① 팽창관
- ② 배기관
- ③ 환수관
- ④ 오버 플로관

45. 나사용 배관에 많이 사용되는 패킹은?

- ① 모울드패킹
- ② 일산화납
- ③ 합성수지패킹
- ④ 석면패킹

46. 다음 중 수격작용을 방지 또는 경감하는 방법이 아닌 것은?

- ① 유속을 낮춘다.
- ② 격막식 에어 챔버를 설치한다.

- ③ 플라이 휘일을 달아 펌프속도 변화를 완만하게 한다.  
**① 토출밸브의 개폐시간을 짧게 한다.**
- 47. 고온수 난방방식에서 가압방식으로 적합하지 않은 것은?**
- ① 증기 가압방식      ② 가스 가압방식  
 ③ 정수두 가압방식      ④ 바이패스 가압방식
- 48. 다음 중 네오프렌 패킹을 사용할 수 없는 배관은?**
- ① 냉매배관      ② 배수배관  
 ③ 급수배관      ④ 증기배관
- 49. 다음 프레온 냉매 배관에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?**
- ① 주로 동관을 사용하나 강관도 사용된다.  
 ② 증발기와 압축기가 같은 위치인 경우 구배는 냉동기를 향해서 내림구배 1/200로 한다.  
 ③ 동관의 접속은 플레이어 이음 또는 용접으로 한다.  
**④ 관의 굽힘반경은 최소화한다.**
- 50. 후레쉬 밸브가 부착된 위생기구를 사용할 때 필요한 최저 수압은?**
- ①  $0.1 \text{ kg/cm}^2$       ②  $0.3 \text{ kg/cm}^2$   
 ③  $0.7 \text{ kg/cm}^2$       ④  $1 \text{ kg/cm}^2$
- 51. 허용응력이  $35\text{kg/mm}^2$ 이고, 사용압력이  $70\text{kg/cm}^2$ 인 강관의 스케줄 번호(schedule number)는?**
- ① 20      ② 35  
 ③ 70      ④ 105
- 52. 급수관의 수격(water hammer)이 생기는 원인은?**
- ① 관지름의 축소      ② 수원의 고갈  
 ③ 관내 유수의 급정지      ④ 관의 흐름
- 53. 증기난방에 공기 가열기를 설치하고자 한다. 증기관과 환수관 사이에 설치하기에 적당한 트랩은?**
- ① 버킷트랩 또는 드럼트랩  
 ② 버킷트랩 또는 플로트트랩  
 ③ 열동증기트랩 또는 격벽트랩  
 ④ 열동증기트랩 또는 벨트랩
- 54. 고온수 난방의 배관에 관한 다음의 설명 중 옳은 것은?**
- ① 고온수 난방은 잠열을 이용한다.  
 ② 대량의 열량공급은 용이하지만 배관의 지름은 저온수 난방보다 크게 된다.  
 ③ 관내압력이 높기 때문에 관내면의 부식문제가 증기난방에 비해 심하다.  
**① 고온수 난방은 밀폐식 팽창탱크를 사용하여 그 안의 공기를 가압하여 온수를 순환시킨다.**
- 55. 강관(鋼管)의 이음방법이 아닌 것은?**
- ① 나사형      ② 용접형  
 ③ 플랜지형      ④ 코터형
- 56. 옥내 노출배관 보온재 외피 시공시 미관과 내구성을 고려한 재료는?**
- ① 면포      ② 아연 철판
- ③ 비닐 테이프      ④ 방수 마포
- 57. 다음 장치 중 보온, 보냉이 필요한 것은?**
- ① 실내에 노출된 방열기 주변배관  
 ② 냉각수 배관  
 ③ 환기용 덕트  
 ④ 냉온수 배관
- 58. 다음은 증기난방 배관 시공법에 관한 설명이다. 틀린 것은?**
- ① 분기관은 주관에 대해  $45^\circ$  이상으로 취출해 낸다.  
 ② 고압증기의 환수관을 저압증기의 환수관에 접속하는 경우 증발탱크를 경유시킨다.  
 ③ 이경 증기관 접합 시공시 편심 이경 조인트를 사용하여 응축수의 고임을 방지한다.  
**④ 암거내 배관시에는 밸브 트랩 등을 가능하면 맨홀 근처에서 멀게 설치시킨다.**
- 59. 암모니아 냉매 사용시 일반적으로 사용하는 배관재료는?**
- ① 알루미늄 합금관      ② 동관  
 ③ 아연관      ④ 강관
- 60. 급탕관 분기시 사용되는 부속품으로 적합한 것은?**
- ① 부싱      ② 티이  
 ③ 엘보우      ④ 소켓

#### 4과목 : 전기제어공학

- 61. 단위계단함수  $U(t-a)$ 를 라플라스변환 하면 그 식은?**

$$\text{① } \frac{e^{as}}{S^2}$$

$$\text{② } \frac{e^{-aas}}{S^2}$$

$$\text{③ } \frac{e^{-as}}{S}$$

$$\text{④ } \frac{e^{as}}{S}$$



- 62. 유도전동기의 역률을 개선하기 위하여 일반적으로 많이 사용되는 방법은?**

- ① 조상기 병렬접속      ② 콘덴서 병렬접속  
 ③ 조상기 직렬접속      ④ 콘덴서 직렬접속


- 63. 저항 R에 100V의 전압을 인가하여 10A의 전류가 1분간 흐렸다면 이 때의 열량은 몇 kcal인가?**

- ① 14.4      ② 28.8  
 ③ 60      ④ 120

- 64. 그림과 같은 회로망에 맞는 신호 흐름선도는?**

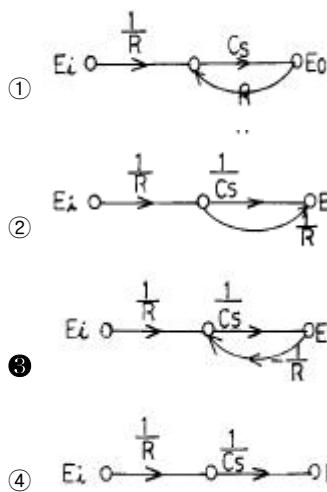

65. 그림과 같이 전압계와 전류계를 사용하여 직류전력을 측정하였다. 가장 정확하게 측정한 전력은? (단,  $R_i$ :전류계의 내부저항,  $R_e$ :전압계의 내부저항이다.)

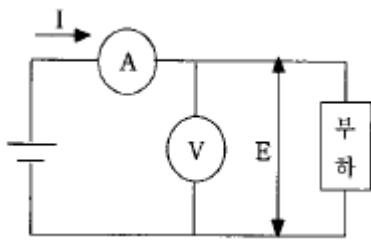

$$\textcircled{1} \quad P = EI - \frac{E^2}{R_e} [\text{W}]$$

$$\textcircled{2} \quad P = EI - \frac{E^2}{R_i} [\text{W}]$$


$$\textcircled{3} \quad P = E |I - R_e|^2 [\text{W}]$$

$$\textcircled{4} \quad P = E |I - R_i|^2 [\text{W}]$$

66. 파형률을 나타내는 것은?

- ① 실효값/평균값
- ② 최대값/평균값
- ③ 최대값/실효값
- ④ 실효값/최대값

67. 2-치 논리계를 나타낸 것이다. 출력  $y$ 는?

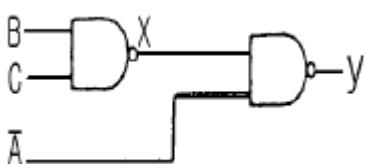

$$\textcircled{1} \quad y = \overline{A} + BC$$

$$\textcircled{2} \quad y = B + \overline{A}C$$

$$\textcircled{3} \quad y = A + BC$$

$$\textcircled{4} \quad y = B + AC$$


68. 열처리로의 온도제어는 어떤 제어인가?

- ① 자동조정
- ② 프로세스제어
- ③ 비율제어
- ④ 프로그래밍제어

69. 압력을 감지하는데 가장 널리 사용되는 것은?

- ① 마이크로폰
- ② 스트레인 게이지
- ③ 회전자기 부호기
- ④ 전위차계

70. 회로는 다이오드와 저항을 사용하여 무접점 논리 시퀀스 회로를 구성한 것이다. 이 회로는 어떤 논리소자의 역할을 하는가?



- ① AND
- ② OR
- ③ NOT
- ④ Ex-OR

71. 1Ω의 저항에 흐르는 전류는 몇 A인가?



- ① 10
- ② 100
- ③ 55
- ④ 110

72. SCR의 설명 중 틀린 것은?

- ① PNPN소자이다.
- ② 전력제어용 소자이다.
- ③ 스위칭소자이다.
- ④ 쌍방향성 사이리스터이다.

73. 어떤 계의 계단응답이 입력신호와 파형이 같고, 시간만이 뒤진다면, 이 계는 어떤 요소에 속하는가?

- ① 미분요소
- ② 정상상태
- ③ 2차뒤진요소
- ④ 부동작시간요소

74. 자기인덕턴스가  $L_1$ ,  $L_2$ , 상호인덕턴스가 M인 결합회로의 결합계수가 1이라면 그 관계식은 어떻게 되는가?

$$\textcircled{1} \quad L_1 L_2 = M$$

$$\textcircled{2} \quad \sqrt{L_1 L_2} = M$$

③  $\sqrt{L_1 L_2} > M$

④  $L_1 L_2 > M$

75. 자동제어계의 안정성의 척도가 되는 양은?

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| ① 감쇠비              | ② 오차   |
| ③ 오버 슛(over shoot) | ④ 지연시간 |

76. 권선형 유도전동기의 회전자 입력이 10kW일 때 슬립이 4% 이었다면 출력은 몇 kW 인가?

- |       |        |
|-------|--------|
| ① 4   | ② 8    |
| ③ 9.6 | ④ 10.4 |

77. 두 대의 단상변압기를 병렬운전할 때 병렬운전의 필수 조건이 아닌 것은?

- |                    |
|--------------------|
| ① 극성이 같을 것         |
| ② 용량이 같을 것         |
| ③ 권수비가 같을 것        |
| ④ 저항과 리액터의 비가 같을 것 |

78. R.L.C직렬회로에서 임피던스가 최소가 되기 위한 조건은?

$$\textcircled{1} \quad wL + \frac{1}{wC} = 1$$

$$\textcircled{2} \quad wL - \frac{1}{wC} = 0$$

$$\textcircled{3} \quad wL + \frac{1}{wC} = 0$$

$$\textcircled{4} \quad wL - \frac{1}{wC} = 1$$

79. 기기 스스로 판단능력이 없는 제어계는?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ① 개회로 제어계 | ② 폐회로 제어계 |
| ③ 추치 제어계  | ④ 서보기구    |

80. 프로그램형 제어기의 강전(強電) 출력이 아닌 것은?

- |       |         |
|-------|---------|
| ① 프린터 | ② 전동기   |
| ③ 계전기 | ④ 솔레노이드 |

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	②	②	④	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	①	④	①	③	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	④	③	①	②	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	③	④	④	③	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	③	②	④	④	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	④	④	②	④	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	③	①	①	③	④	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	②	③	③	②	②	①	①