

## 1과목 : 전기자기학

1. 역자성체 내에서 비투자율  $\mu_s$ 는?


- ①  $\mu_s \gg 1$   
 ②  $\mu_s > 1$   
 ③  $\mu_s < 1$   
 ④  $\mu_s = 1$

2. 반지름 1m의 원형 코일에 1A의 전류가 흐를 때 중심점의 자계의 세기는 몇 AT/m인가?

- ① 1/4  
 ② 1/2  
 ③ 1  
 ④ 2

3. 무한 평면에 일정한 전류가 표면에 한 방향으로 흐르고 있다. 평면으로부터 위로 r만큼 떨어진 점과 아래로 2r만큼 떨어진 점과의 자계의 비 및 서로의 방향은?

- ① 1, 반대방향  
 ②  $\sqrt{2}$ , 같은 방향  
 ③ 2, 반대방향  
 ④ 4, 같은 방향

4. 면적  $S[m^2]$ , 간격  $d[m]$ 인 평행판 콘덴서에 그림과 같이 두께  $d_1, d_2[m]$ 이며 유전율  $\epsilon_1, \epsilon_2[F/m]$ 인 두 유전체를 극판 간에 평행으로 채웠을 때 정전용량 [F]은?

- ①  $\frac{S}{\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2}}$   
 ②  $\frac{S^2}{\frac{d_1}{\epsilon_2} + \frac{d_2}{\epsilon_1}}$   
 ③  $\frac{\epsilon_1 S}{d_1} + \frac{\epsilon_2 S}{d_2}$   
 ④  $\frac{\epsilon_1 \epsilon_2 S}{d}$

5. 자유공간 중의 전위계에서  $V=5(x^2+2y^2-3z^2)$ 일 때 점 P(2, 0, -3)에서의 전하밀도  $p$ 의 값은?

- ① 0  
 ② 2  
 ③ 7  
 ④ 9

6. 유전율  $\epsilon [F/m]$ 인 유전체 중에서 전하가  $Q[C]$ , 전위가  $V[V]$ , 반지름  $a[m]$ 인 도체구가 갖는 에너지는 몇 J인가?

- ①  $1/2\pi \epsilon aV^2$   
 ②  $\pi \epsilon aV^2$   
 ③  $2\pi \epsilon aV^2$   
 ④  $4\pi \epsilon aV^2$

7. 10mH 인덕턴스 2개가 있다. 결합계수를 0.1로부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 직렬 접속시켜 얻을 수 있는 합성인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는?

- ① 9:1  
 ② 13:1  
 ③ 16:1  
 ④ 19:1


8. 접지 구도체와 점전하 사이에 작용하는 힘은?

- ① 항상 반발력이다.  
 ② 항상 힙입력이다.  
 ③ 조건적 반발력이다.  
 ④ 조건적 힙입력이다.

9. 지면에 평행으로 높이  $h[m]$ 에 가설된 반지름  $a[m]$ 인 가공직선 도체의 대지간 정전용량은 몇  $[F/m]$ 인가? (단,  $h \gg a$ 이다.)

$$\textcircled{1} \quad \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{2h}{a}} \quad \textcircled{2} \quad \frac{2\pi \epsilon_0}{\ln \frac{2h}{a}}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{a}{2h}} \quad \textcircled{4} \quad \frac{2\pi \epsilon_0}{\ln \frac{a}{2h}}$$

10. 그림과 같이 내외 도체의 반지름이  $a, b$ 인 동축선(케이블)의 도체 사이에 유전율이  $\epsilon$ 인 유전체가 채워져 있는 경우 동축선의 단위 길이당 정전용량은?

- ①  $\epsilon \log_{\epsilon} \frac{b}{a}$ 에 비례한다.  
 ②  $\frac{1}{\epsilon} \log_{10} \frac{b}{a}$ 에 비례한다.  
 ③  $\frac{\epsilon}{\log_{\epsilon} \frac{b}{a}}$ 에 비례한다.  
 ④  $\frac{\epsilon b}{a}$ 에 비례한다.

11. 진공 중에서 어떤 대전체의 전속이  $Q$ 이었다. 이 대전체를 비유전율 2.2인 유전체 속에 넣었을 경우의 전속은?

- ①  $Q$   
 ②  $2.2Q/\epsilon$   
 ③  $Q/2.2\epsilon$   
 ④  $2.2Q$

12. 다음 중 사람의 눈이 색을 다르게 느끼는 것은 빛의 어떤 특성이 다르기 때문인가?

- ① 굴절률  
 ② 속도  
 ③ 편광 방향  
 ④ 파장

13. 지름 20cm의 구리로 만든 반구의 볼에 물을 채우고 그 중에 지름 10cm의 구를 띄운다. 이때에 양구가 동심구라면 양구간의 저항[Ω]은 약 얼마인가? (단, 물의 도전율은  $10^{-3} \Omega/m$ 이고 물은 충만되어 있다.)

- ① 159  
 ② 1590  
 ③ 2800  
 ④ 2850

14. 두 벡터  $A=A_x i+2j$ ,  $B=3i-3j-k$ 가 서로 직교하려면  $A_x$ 의 값은?

- ① 0  
 ② 2  
 ③ 1/2  
 ④ -2

15. 전하  $8\pi[C]$ 이  $8 m/s$ 의 속도로 진공 중을 직선운동하고 있다면, 이 운동 방향에 대하여 각도  $\theta$ 이고, 거리 4m 떨어진 점의 자계의 세기는 몇  $A/m$ 인가?

- ①  $\cos\theta$   
 ②  $1/2\sin\theta$   
 ③  $\sin\theta$   
 ④  $2\sin\theta$

16. 전계 내에서 폐회로를 따라 전하를 일주시킬 때 전계가 행하는 일은 몇 J인가?

- ①  $\infty$   
 ②  $\pi$   
 ③ 1  
 ④ 0

17. 다음의 맥스웰 방정식 중 틀린 것은?

$$\textcircled{1} \quad \text{rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t} \quad \textcircled{2} \quad \text{rot } E = - \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\textcircled{3} \quad \text{div } B = 0 \quad \textcircled{4} \quad \text{div } D = p$$

18. 단면적이 같은 자기회로가 있다. 철심의 투자율을  $\mu$ 라 하고 철심회로의 길이를  $l$ 이라 한다. 지금 그 일부에 미소공극  $\delta$  를 만들었을 때 자기회로의 자기저항은 공극이 없을 때의 약 몇 배인가?

$$\textcircled{1} \quad 1 + \frac{\mu l}{\mu_0 \ell_0} \quad \textcircled{2} \quad 1 + \frac{\mu_0 l}{\mu_0 \ell}$$

$$\textcircled{3} \quad 1 + \frac{\mu_0 \ell}{\mu_0 l} \quad \textcircled{4} \quad 1 + \frac{\mu_0 \ell_0}{\mu l}$$

19. 전류와 자계 사이의 힘의 효과를 이용한 것으로 자유로이 구부릴 수 있는 도선에 대전류를 통하면 도선 상호간에 반발력에 의하여 도선이 원을 형성하는데 이와 같은 현상은?

- ①** 스트레치 효과      **②** 핀치 효과  
**③** 훌효과                **④** 스키효과

20. 두 평형 왕복 도선사이의 도선 외부의 자기인덕턴스는 몇  $H/m$ 인가? (단,  $r$ 은 도선의 반지름,  $D$ 는 두 왕복 도선 사이의 거리이다.)

$$\textcircled{1} \quad \frac{\mu_0}{4\pi} \ln \frac{D}{r} \quad \textcircled{2} \quad \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D}{r}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{r}{D} \quad \textcircled{4} \quad \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{r}$$

## 2과목 : 전력공학

21. 선로의 단락보호용으로 사용되는 계전기는?

- ①** 접지 계전기      **②** 역상 계전기  
**③** 재폐로 계전기    **④** 거리 계전기

22. 송전 계통의 중성점을 직접 접지하는 목적과 관계없는 것은?

- ①** 고장전류 크기의 억제  
**②** 이상전압 발생의 방지  
**③** 보호계전기의 신속 정확한 동작  
**④** 전선로 및 기기의 절연 레벨을 경감

23. 옥내배선의 보호방법이 아닌 것은?

- ①** 과전류 보호      **②** 지락 보호  
**③** 전압강하 보호    **④** 절연 접지 보호

24. 송전선로에 근접한 통신선에 유도장해가 발생하였다. 전자 유도의 원인은?

- ①** 역상 전압      **②** 정상 전압  
**③** 정상 전류      **④** 영상 전류

25. 배전선로 개폐기 중 반드시 차단기능이 있는 후비 보조 장치와 직렬로 설치하여 고장구간을 분리시키는 개폐기는?

- ①** 컷아웃 스위치      **②** 부하 개폐기  
**③** 리클로저            **④** 섹션널라이저

26. 가공 송전선에 사용되는 애자 1연 중 전압 부담이 최대인 애자는?

- ①** 철탑에 제일 가까운 애자  
**②** 전선에 제일 가까운 애자  
**③** 중앙에 있는 애자  
**④** 전선으로부터 1/4 지점에 있는 애자

27. 다음은 무엇을 결정할 때 사용되는 식인가? (단,  $l$ 은 송전거리 [km]이고,  $P$ 는 송전전력 [kW]이다.)

$$5.5 \sqrt{0.6l + \frac{P}{100}}$$

- ①** 송전전압            **②** 송전선의 굵기  
**③** 역률 개선시 콘덴서의 용량    **④** 발전소의 발전전압

28. 자가용 변전소의 1차측 차단기의 용량을 결정할 때 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

- ①** 부하설비 용량      **②** 공급측의 단락 용량  
**③** 부하의 부하율        **④** 수전계약 용량

29. 일반적으로 수용가 상호간, 배전변압기 상호간, 급전선 상호간 또는 변전소 상호간에서 각각의 최대부하는 그 발생 시각이 약간씩 다르다. 따라서 각각의 최대수요 전력의 합계는 그 군의 종합 최대수요전력보다도 큰 것이 보통이다. 이 최대전력의 발생시각 또는 발생시기의 분산을 나타내는 지표는?

- ①** 전일효율            **②** 부등률  
**③** 부하율                **④** 수용률

30. 다음 중 SF<sub>6</sub> 가스 차단기의 특징이 아닌 것은?

- ①** 밀폐구조로 소음이 작다.  
**②** 근거리 고장 등 가혹한 재기 전압에 대해서도 우수하다.  
**③** 아크에 의해 SF<sub>6</sub> 가스가 분해되며 유독가스를 발생시킨다.  
**④** SF<sub>6</sub> 가스의 소화능력은 공기의 100~200배이다.

31. 3상 3선식에서 전선의 선간거리가 각각 1m, 2m, 4m로 삼각형으로 배치되어 있을 때 등가선간거리는 몇 m인가?

- ①** 1                    **②** 2  
**③** 3                    **④** 4

32. 원자로 내에서 발생한 열에너지를 외부로 고집어내기 위한 열매체를 무엇이라고 하는가?

- ①** 반사체            **②** 감속재  
**③** 냉각재            **④** 제어봉

33. 송전선로에 복도체를 사용하는 가장 주된 목적은?

- ①** 건설비를 절감하기 위하여  
**②** 진동을 방지하기 위하여  
**③** 전선의 이도를 주기 위하여  
**④** 코로나를 방지하기 위하여

34. 선로 임피던스  $Z$ , 송수전단 양쪽에 어드미던스  $Y$ 인 꾸형 회로의 4단자 정수에서 B의 값은?

- ① Y  
② Z  
③  $1 + ZY/2$   
④  $Y + (1+ZY/4)$

35. 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 옵티마 현상  
② 자기 여자 현상  
③ 페란티 현상  
④ 동기화 현상

36. 출력 20kW의 전동기로서 총 양정 10m, 펌프효율 0.75일 때 양수량은 몇  $m^3/min$ 인가?

- ① 9.18  
② 9.85  
③ 10.31  
④ 11.02

37. 전압이 일정값 이하로 되었을 때 동작하는 것으로서 단락시 고장 검출용으로도 사용되는 계전기는?

- ① OVR  
② OVGR  
③ NSR  
④ UVR

38. 취수구에 제수문을 설치하는 목적은?

- ① 모래를 배제한다.  
② 흉수위를 낮춘다.  
③ 유량을 조절한다.  
④ 낙차를 높인다.

39. 송전단 전압 161kV, 수전단 전압 154kV, 상차각 45도, 리액턴스 14.14Ω일 때, 선로손실을 무시하면 전송전력은 몇 MW인가?

- ① 1753  
② 1518  
③ 1240  
④ 877

40. 연가를 하는 주된 목적에 해당되는 것은?

- ① 선로정수를 평형 시키기 위하여  
② 단락사고를 방지하기 위하여  
③ 대전력을 수송하기 위하여  
④ 페란티 현상을 줄이기 위하여

### 3과목 : 전기기기

41. 동기 발전기의 병렬운전조건에서 같지 않아도 되는 것은?

- ① 기전력  
② 위상  
③ 주파수  
④ 용량

42. 다음 중 반자성 특성을 갖는 자성체는?

- ① 규소강판  
② 초전도체  
③ 페리자성체  
④ 네오디뮴 자석

$$V = \frac{950I_f}{30 + I_f} \text{ 이}$$

43. 직류 분권 발전기의 무부하 포화 곡선이  $V = \frac{950I_f}{30 + I_f}$  이고,  $I_f$ 는 계자전류[A], V는 무부하 전압[V]으로 주어질 때 계자 회로의 저항이  $25[\Omega]$ 이면, 몇 [V]의 전압이 유기되는가?

- ① 200  
② 250  
③ 280  
④ 300

44. 권선형 유도전동기에서 비례추이를 할 수 없는 것은?

- ① 회전력  
② 1차 전류  
③ 2차 전류  
④ 출력

45. 용량 150[kVA]의 단상 변압기의 철손이 1[kW], 전부하 동손이 4[kW]이다. 이 변압기의 최대효율은 몇 [kVA]에서 나타나는가?

- ① 50  
② 75  
③ 100  
④ 150

46. 전력용 MOSFET와 전력용 BJT에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전력용 BJT는 전압제어소자로 온 상태를 유지하는데 거의 무시할 만큼 전류가 필요로 한다.  
② 전력용 MOSFET는 비교적 스위칭 시간이 짧아 높은 스위칭 주파수로 사용할 수 있다.  
③ 전력용 BJT는 일반적으로 턴온 상태에서의 전압강하가 전력용 MOSFET보다 작아 전력손실이 적다.  
④ 전력용 MOSFET는 온오프 제어가 가능한 소자이다.

47. 단상 유도전동기의 기동방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 반발 기동형  
② 반발 유도형  
③ 콘덴서 기동형  
④ 분상 기동형

48. 단락비가 큰 동기기는?

- ① 안정도가 높다.  
② 전압변동률이 크다.  
③ 기계가 소형이다.  
④ 전기자 반작용이 크다.

49. 단상 전파 제어 정류 회로에서 순저항 부하일 때의 평균 출력 전압은? (단,  $V_m$ 은 인가 전압의 최대값이고 점호각은  $\infty$ 이다.)

$$\begin{array}{ll} ① \frac{V_m}{\pi}(1+\cos\alpha) & ② \frac{V_m}{\pi}(1+\tan\alpha) \\ ③ \frac{2V_m}{\pi}(1+\cos\alpha) & ④ \frac{2V_m}{\pi}(1+\tan\alpha) \end{array}$$

50. 직류 분권전동기의 공급 전압의 극성을 반대로 하면 회전 방향은 어떻게 되는가?

- ① 변하지 않는다.  
② 반대로 된다.  
③ 발전기로 된다.  
④ 회전하지 않는다.

51. "권선형 유도전동기에서 2차 저항을 증가시키면 기동 전류는 ①하고 기동 토크는 ②하며, 2차 회로의 역률이 ③되고 최대 토크는 일정하다."의 설명에서 빈칸 ① ~ ③에 알맞은 말은?

- ① ①감소, ②증가, ③좋아지게  
② ①감소, ②감소, ③좋아지게  
③ ①감소, ②증가, ③나빠지게  
④ ①증가, ②감소, ③나빠지게

52. 10[kVA], 2000/380[V]의 변압기 1차 환산 등가임피던스가  $3+j4[\Omega]$ 이다. %임피던스 강하는 몇 [%]인가?

- ① 0.75  
② 1.0  
③ 1.25  
④ 1.5

53. 동기 조상기를 부족여자로 사용하면?

- ① 리액터로 작용  
② 저항순의 보상  
③ 일반 부하의 뒤진 전류를 보상  
④ 콘덴서로 작용

54. 직류 분권 전동기의 운전 중 계자 저항기의 저항을 증가하면 속도는 어떻게 되는가?

- ① 변하지 않는다.
- ② 증가한다.
- ③ 감소한다.
- ④ 정지한다.

55. 사이리스터 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 하나의 스위치 작용을 하는 반도체이다.
- ② pn접합을 여러개 적당히 결합한 전력용 스위치이다.
- ③ 사이리스터를 턴온시키기 위해 필요한 최소의 순방향 전류를 래칭전류라 한다.
- ④ 유지전류는 래칭전류보다 크다.

56.  $E_1=2000[V]$ ,  $E_2=100[V]$ 의 변압기에서  $r_1=0.2[\Omega]$ ,  $r_2=0.0005[\Omega]$ ,  $x_1=0.005[\Omega]$ 이다. 권수비  $a$ 는?

- ① 60
- ② 30
- ③ 20
- ④ 10

57. 출력이 20[kW]인 직류발전기의 효율이 80[%]이면 손실 [kW]은 얼마인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 5
- ④ 8

58. 단상 교류 정류자 전동기의 직권형에 가장 적합한 부하는?

- ① 치과 의료용
- ② 펌프용
- ③ 송풍기용
- ④ 공작 기계용

59. 전기자를 고정자로하고, 계자극을 회전자로 한 회전자계형으로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 직류 발전기
- ② 회전 변류기
- ③ 동기 발전기
- ④ 유도 발전기

60. 영판(name plate)에 정격전압 220[V], 정격전류 14.4[A], 출력 3.7[kW]로 기재되어 있는 3상 유도전동기가 있다. 이 전동기의 역률을 84[%]라 할 때 이 전동기의 효율[%]은?


- ① 78.25
- ② 78.84
- ③ 79.15
- ④ 80.27

#### 4과목 : 회로이론

61. 1차 지연 요소의 전달함수는?

- ① K
- ② K/s
- ③ Ks
- ④  $K/1+Ts$

62. 그림과 같은 회로에서 공진시의 어드미턴스[ $\Omega$ ]는?



- ① CR/L
- ② LC/R
- ③ C/RL
- ④ R/LC

63. 어떤 회로에  $e=200\angle\pi/3[V]$ 의 전압을 가하니  $I=10\sqrt{3}+j10[A]$ 의 전류가 흐렸다. 이 회로의 무효전력[Var]은?

- ① 707
- ② 1000

③ 1732

① 2000


64. 3상 불평형 전압에서 영상전압이 150[V]이고 정상전압이 500[V], 역상전압이 300[V]이면 전압의 불평형률[%]은?

- ① 70
- ② 60
- ③ 50
- ④ 40

65. 어떤 제어계의 출력이  $C(s) = \frac{5}{s(s^2+s+2)}$ 로 주어질 때 출력의 시간함수  $c(t)$ 의 정상값은?

- ① 5
- ② 2
- ③ 2/5
- ④ 5/2

66. 그림과 같은 회로에서 정전용량  $C[F]$ 를 충전한 후 스위치 S를 닫아서 이것을 방전할 때 과도전류는? (단, 회로에는 저항이 없다.)



- ① 주파수가 다른 전류
- ② 크기가 일정하지 않은 전류
- ③ 증가 후 감쇠하는 전류
- ④ 불변의 진동 전류

67. 저항  $4\Omega$ 과 유도 리액턴스  $X_L\Omega$ 이 병렬로 접속된 회로에 12[V]의 교류전압을 가하니 5[A]의 전류가 흐렸다. 이 회로의  $X_L[\Omega]$ 은?

- ① 8
- ② 6
- ③ 3
- ④ 1

68. 다음 용어 설명 중 틀린 것은?

$$\text{① 역률} = \frac{\text{유효전력}}{\text{피상전력}}$$

$$\text{② 과형률} = \frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$$


$$\text{③ 과고율} = \frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$$

$$\text{④ 왜형률} = \frac{\text{전고조파의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$$

69. 3상 회로의 영상분, 정상분, 역상분을 각각  $I_0$ ,  $I_1$ ,  $I_2$ 라고 선전류를  $I_a$ ,  $I_b$ ,  $I_c$ 라 할 때  $I_b$ 는? (단,  $a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.)

- ①  $I_0 + I_1 + I_2$
- ②  $1/3(I_0 + I_1 + I_2)$
- ③  $I_0 + a^2 I_1 + a I_2$
- ④  $1/3(I_0 + a I_1 + a^2 I_2)$

70. 그림과 같은 구형파의 라플라스 변환은?




①  $\frac{1}{s}(1 - e^{-s})$       ②  $\frac{1}{s}(1 + e^{-s})$

③  $\frac{1}{s}(1 - e^{-2s})$       ④  $\frac{1}{s}(1 + e^{-2s})$

71. 3대의 단상변압기를  $\Delta$ 결선으로 하여 운전하던 중 변압기 1 대가 고장으로 제거하여 V결선으로 한 경우 공급할 수 있는 전력은 고장전 전력의 몇 %인가?

- ① 57.7      ② 50.0  
③ 63.3      ④ 67.7

72. 정상상태에서 시간  $t=0$ 일 때 스위치 s를 열면 흐르는 전류 i는?



①  $\frac{E}{R}e^{-\frac{R+r}{L}t}$       ②  $\frac{E}{r}e^{-\frac{R+r}{L}t}$

③  $\frac{E}{r}e^{-\frac{L}{R+r}t}$       ④  $\frac{E}{R}e^{-\frac{L}{R+r}t}$

73. 어떤 코일의 임피던스를 측정하고자 직류전압 100[V]를 가했더니 500[W]가 소비되고, 교류전압 150[V]를 가했더니 720[W]가 소비되었다. 코일의 저항 [Ω]과 리액턴스[Ω]는 각각 얼마인가?


- ①  $R=20$ ,  $X_L=15$       ②  $R=15$ ,  $X_L=20$   
③  $R=25$ ,  $X_L=20$       ④  $R=30$ ,  $X_L=25$

74. 단자 a-b에 30V의 전압을 가했을 때 전류 I는 3[A]가 흐렸다고 한다. 저항 r[Ω]은 얼마인가?




- ① 5      ② 10  
③ 15      ④ 20

75. 그림과 같은 회로망에서  $Z_1$ 을 4단자 정수에 의해 표시하면 어떻게 되는가?

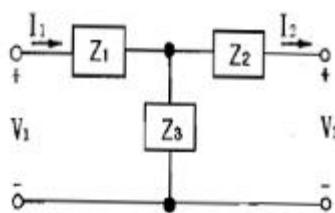


- ① 1/C      ② D-1/C  
③ B-1/C      ④ A-1/C

76. 그림과 같은 회로에서 임피던스 파라미터  $Z_{11}$ 은?



- ①  $sL_1$       ②  $sM$   
③  $sL_1L_2$       ④  $sL_2$

77. RL 병렬회로의 합성 임피던스[Ω]는? (단,  $w[\text{rad/s}]$  이 회로의 각 주파수이다.)



- ①  $R(1 + j \frac{\omega L}{R})$       ②  $R(1 - j \frac{1}{\omega L})$   
③  $\frac{R}{(1 - j \frac{R}{\omega L})}$       ④  $\frac{R}{(1 + j \frac{R}{\omega L})}$

78. 어떤 회로에 흐르는 전류가  $i=7+14.1\sin\omega t$ [A]인 경우 실효 값은 약 몇 [A]인가?

- ① 11.2      ② 12.2  
③ 13.2      ④ 14.2

79.  $f(t)=At^2$ 의 라플라스 변환은?

- ①  $A/s^2$       ②  $2A/s^2$   
③  $A/s^3$       ④  $2A/s^3$

80. 3상 유도 전동기의 출력이 3.7kW, 선간전압 200V, 효율 90%, 역률 80% 일 때, 이 전동기에 유입되는 선전류는 약 몇 A인가?

- ① 8      ② 10  
③ 12      ④ 15

#### 5과목 : 전기설비기술기준 및 판단 기준

81. 발전소 등의 올타리 담 등을 시설할 때 사용전압이 154kV 인 경우 올타리 담 등의 높이와 올타리 담 등으로부터 충전 부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 5      ② 6

③ 8

④ 10

82. 중성점 접지식 22.9kV 가공전선과 직류 1500V 전차선을 동일 지지물에 병가할 때 상호간의 이격거리는 몇 m 이상인가?

① 1.0

② 1.2

③ 1.5

④ 2.0

83. 지선 시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철탑은 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜야 한다.
- ② 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 한다.
- ③ 지선에 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상의 연선이어야 한다.
- ④ 지선 근가는 지선의 인장하중에 충분히 견디도록 시설하여야 한다.

84. 사용전압 66kV의 가공전선을 시가지에 시설할 경우 전선의 지표상 최소 높이는 몇 m인가?

① 6.48

② 8.36

③ 10.48

④ 12.36

85. 시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 특고압 가공전선로용 지지물로 사용할 수 없는 것은? (단, 사용전압이 170kV 이하인 경우이다.)

- ① 철탑
- ② 철근 콘크리트주
- ③ A종 철주
- ④ 목주

86. 전기설비의 접지계통과 건축물의 피뢰설비 및 통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합 접지공사를 하는 경우 낙뢰등 과전압으로부터 전기설비를 보호하기 위하여 설치해야 하는 것은?

- ① 과전류 차단기
- ② 지락 보호 장치
- ③ 서지 보호 장치
- ④ 개폐기

87. 가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 6.0

② 5.5

③ 5.0

④ 4.8

88. 가요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선으로 틀린 것은?

- ① 2종 금속제 가요전선관을 사용하였다.
- ② 사용전압이 380V 이므로 가요전선관에 제 3종 접지공사를 하였다.
- ③ 전선으로 옥외용 비닐 절연전선을 사용하였다.
- ④ 사용전압 440V에서 사람이 접촉할 우려가 없어 제 3종 접지공사를 하였다.

89. 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하여 도로 상부측에 시설할 경우에 보호망도 같이 시설하려고 한다. 보호망은 제 몇 종 접지공사로 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 제 1종 접지공사
- ② 제 2종 접지공사
- ③ 제 3종 접지공사
- ④ 특별 제 3종 접지공사

90. 저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

① 50

② 60

③ 70

④ 80

91. 옥내의 네온 방전등 공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 방전등용 변압기는 네온 변압기일 것
- ② 관등회로의 배선은 점검할 수 없는 은폐장소에 시설할 것
- ③ 관등회로의 배선은 애자사용 공사에 의하여 시설할 것
- ④ 방전등용 변압기의 외함에는 제 3종 접지공사를 할 것

92. 사용전압 220V인 경우에 애자사용 공사에 의한 옥측 전선로를 시설할 때 전선과 조명재와의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 4.5
- ③ 6
- ④ 8

93. 사용전압 66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 mm<sup>2</sup>인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선이어야 하는가?

- ① 22
- ② 38
- ③ 55
- ④ 100

94. 가공전선 및 지지물에 관한 시설기준 중 틀린 것은?

- ① 가공전선은 다른 가공전선로, 전차선로, 가공 약전류 전선로 또는 가공 광섬유 케이블 선로의 지지물을 사이에 두고 시설하지 말 것
- ② 가공전선의 분기는 그 전선의 지지점에서 할 것(단, 전선의 장력이 가하여지지 않도록 시설하는 경우는 제외)
- ③ 가공전선로의 지지물에는 승탑 및 승주를 할 수 없도록 발판 뜻 등을 시설하지 말 것
- ④ 가공전선로의 지지물로는 목주, 철주, 철근콘크리트주 또는 철탑을 사용할 것

95. 300kHz부터 3000kHz까지의 주파수대에서 전차선로에서 발생하는 전파의 허용한도 상대레벨의 준첨두 값[dB]은?

- ① 25.5
- ② 32.5
- ③ 36.5
- ④ 40.5

96. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 관한 시설기준 중 틀린 것은?

- ① 발전기안의 수소의 압력 계측장치 및 압력 변동에 대한 경보 장치를 시설할 것
- ② 발전기안의 수소 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ③ 발전기는 기밀 구조이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
- ④ 발전기안의 수소의 순도가 70% 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것

97. 과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압 전로에 사용되는 포장 퓨즈는 정격 전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

- ① 1.1
- ② 1.2
- ③ 1.3
- ④ 1.5

98. 저압 옥내배선을 합성수지관 공사에 의하여 실시하는 경우 사용할 수 있는 단선(동선)의 최대 단면적은 몇 mm<sup>2</sup>인가?

- ① 4
- ② 6
- ③ 10
- ④ 16

99. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치를 시설할 때 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- |       |       |
|-------|-------|
| ① 200 | ② 250 |
| ③ 300 | ④ 600 |

100. 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈는 수평으로 불일 경우 정격 전류의 1.6배 전류에 몇 분 안에 용단되어야 하는가?

- |       |       |
|-------|-------|
| ① 60  | ② 120 |
| ③ 180 | ④ 240 |

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	①	①	③	④	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	②	③	④	②	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	④	②	①	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	②	③	①	④	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	④	②	①	①	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	②	④	③	③	①	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	②	④	④	③	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	③	④	①	③	②	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	①	③	④	③	④	③	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	③	③	③	④	③	③	③	②