

## 1과목 : 전기응용 및 공사재료


- 완전 확산성인 직경 20 cm의 외구 속에 광도 100cd의 전구를 넣었을 때 외구 표면의 휘도[cd/cm<sup>2</sup>]는? (단, 외구의 흡수율은 10%이고 외구 내면의 반사는 무시한다.)
  - 약 1.8
  - 약 0.9
  - 약 0.6
  - 약 0.3
- 교류 200V, 정류기 전압강하 10V인 단상반파 정류회로의 저항부하의 직류전압은?
  - 약 80 V
  - 약 155 V
  - 약 220 V
  - 약 210 V
- 직류전동기와 비교한 교류전동기의 특성 설명으로 틀린 것은?
  - 전원을 간단히 얻을 수 있다.
  - 정밀한 제어가 된다.
  - 가격이 싸다.
  - 취급이 간단하고 운전이 쉽다.
- 극수 P의 3상 유도전동기가 주파수 f[Hz], 슬립 s, 토크 T[N · m]로 회전하고 있을 때의 기계적출력[W]은?
  - $T \frac{2\pi f}{P} (1-s)$
  - $\frac{4\pi f T}{P}$
  - $T \frac{4\pi f}{P} (1-s)$
  - $T \frac{2\pi f}{2P} (1-s)$
- 금속이나 반도체에 전류를 흘리고 이것과 직각 방향으로 자계를 가하면 전류와 자계의 방향을 포함하는 면에 대하여 수직적인 방향으로 기전력이 발생한다. 이러한 현상은?
  - 핀치(pinch)효과
  - 펠티어(peltier) 효과
  - 제백(seebeck)효과
  - 홀(hall)효과
- 전기 집진기의 구성 요소가 아닌 것은?
  - 더스트층
  - 방전전극
  - 집진전극
  - 전자석
- 동륜상의 중량이 75[t]인 기관차의 최대 견인력[kg]은? (단, 궤조의 점착계수는 0.2로 한다.)
  - 5000
  - 10000
  - 15000
  - 75000
- 저항 온도계의 금속 저항체의 재료로 사용되지 않는 것은?
  - 백금
  - 니켈
  - 구리
  - 텅스텐
- 백색형광등의 상관 색온도 범위는?
  - 5700~7100[K]
  - 4600~5400[K]
  - 3900~4500[K]
  - 3200~3700[K]
- 다음 기기 중 초음파를 응용한 기기가 아닌 것은?
  - 잠수함 탐지기
  - 어군 탐지기
  - 의료용 세척기
  - 팩시밀리
- 배전반 및 분전반을 넣은 함에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- 난연성 합성수지로 된 것은 두께 2.5mm 이상으로 내 아크성일 것
- 반의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치하지 말 것
- 절연저항 및 전선접속단자의 점검이 용이할 것
- 강판제의 것은 두께 1.2mm 이상일 것

- 고압 및 특고압 케이블이 아닌 것은?

- 알루미늄피 케이블
- EP 고무절연 클로로프렌시스 케이블
- 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 케이블
- 콤바인덱트 케이블

- 플로어 덕트 설치 그림(약식)중 블랭크 와셔가 사용되어야 할 부분은?

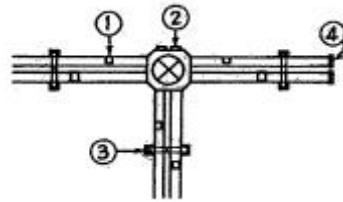

- ①
- ②
- ③
- ④

- 변압기에 변압기유를 사용하는 이유와 관계가 먼 것은?

- 절연을 좋게 하기 위하여
- 냉각을 좋게 하기 위하여
- 변성을 좋게 하기 위하여
- 열발산을 좋게 하기 위하여

- 다음 중 분전함에 내장되는 부품은?

- COS
- VCB
- UVR
- MCCB

- 납축전지의 양극재료는?

- 2H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- Pb
- PbSO<sub>2</sub>
- PbO<sub>2</sub>

- 부식성이 대부분의 환경에서 양호한 피뢰 시스템의 재료로 사용되는 것은?

- 알루미늄
- 스테인리스강
- 납
- 용융아연도강

- 변압기의 절연 중별에서 A종 절연의 최고 허용온도[℃]는?

- 155
- 120
- 105
- 90

- 고압 차단기 중 외기의 영향을 받지 않는 차단기는?

- 공기차단기
- 극소유량차단기
- 유입차단기
- 진공차단기

- 지선과 지선용 근가를 연결하는 금구는?

- U볼트
- 지선로트
- 암밴드
- 지선밴드

## 2과목 : 전력공학

21. 표피효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표피효과는 주파수에 비례한다.  
 ② 표피효과는 전선의 단면적에 반비례한다.  
 ③ 표피효과는 전선의 비투자율에 반비례한다.  
 ④ 표피효과는 전선의 도전률에 반비례한다.

22. 보일러에서 흡수 열량이 가장 큰 곳은?

- ① 절탄기                      ② 수냉벽  
 ③ 과열기                      ④ 공기예열기


23. 다음 중 전력원선도에서 알 수 없는 것은?

- ① 전력                      ② 조상기 용량  
 ③ 손실                      ④ 코로나 손실

24. 배전선로의 주상변압기에서 고압측-저압측에 주로 사용되는 보호장치의 조합한 것은?

- ① 고압측: 프라이머리 컷아웃 스위치, 저압측: 캐치홀더  
 ② 고압측: 캐치홀더, 저압측: 프라이머리 컷아웃 스위치  
 ③ 고압측: 리클로저, 저압측: 라인퓨즈  
 ④ 고압측: 라인퓨즈, 압측: 리클로저

25. 송전계통의 한 부분이 그림에서와 같이 3상변압기로 1차측은 △로, 2차측은 Y로 중성점이 접지되어 있을 경우, 1차측에 흐르는 영상전류는?



- ① 1차측 변압기 내부와 1차측 선로에서 반드시 0 이다.  
 ② 1차측 선로에서 ∞ 이다.  
 ③ 1차측 변압기 내부에서는 반드시 0 이다.  
 ④ 1차측 선로에서 반드시 0 이다.

26. 조정지 용량 100000[m³], 유효낙차 100[m]인 수력발전소가 있다. 조정지의 전 용량을 사용하여 발생될 수 있는 전력량은 약 몇 [kWh]인가? (단, 수차 및 발전기의 종합효율을 75%로 하고 유효낙차는 거의 일정하다고 본다.)

- ① 20417                      ② 25248  
 ③ 30448                      ④ 42540

27. 저압 बैंकि 배선방식에서 캐스케이딩 이란 무엇인가?

- ① 변압기의 전압 배분을 자동으로 하는 것  
 ② 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상  
 ③ 저압선에 고장이 생기면 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상  
 ④ 전압 동요가 일어나면 연쇄적으로 파동치는 현상

28. 공기차단기(ABB)의 공기 압력은 일반적으로 몇 [kg/cm²] 정도 되는가?

- ① 5~10                      ② 15~30  
 ③ 30~45                      ④ 45~55

29. 송전선로의 일반회로정수가 A=0.7, C=j1.95×10⁻³, D=0.9라

하면 B의 값은 약 얼마인가?

- ① j90                      ② -j90  
 ③ j190                      ④ -190

30. 정격전압 66[kV]인 3상3선식 송전선에서 1선의 리액턴스가 15[Ω]일 때 이를 100[MVA]기준으로 환산한 %리액턴스는?

- ① 17.2                      ② 34.4  
 ③ 51.6                      ④ 68.8

31. 공장이나 빌딩에 200[V] 전압을 400[V]로 승압하여 배전을 할 때, 400[V] 배전과 관계없는 것은?

- ① 전선 등 재료의 절감                      ② 전압변동률의 감소  
 ③ 배선의 전력손실 경감                      ④ 변압기 용량의 절감

32. 변압기 보호용 비율차동계전기를 사용하여 △-Y 결선의 변압기를 보호하려고 한다. 이 때 변압기 1, 2차측에 설치하는 변류기의 결선 방식은? (단, 위상 보정기능이 없는 경우이다.)

- ① △ - △                      ② △ - Y  
 ③ Y - △                      ④ Y - Y

33. 송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

- ① 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.  
 ② 전압 변동을 적게 한다.  
 ③ 고장시간, 고장전류를 적게 한다.  
 ④ 고속도 재폐로 방식을 채용한다.

34. 부하역률이 0.6인 경우, 전력용 콘덴서를 병렬로 접속하여 합성역률을 0.9로 개선하면 전원측 선로의 전력손실은 처음 것의 약 몇 %로 감소되는가?

- ① 38.5                      ② 44.4  
 ③ 56.6                      ④ 62.8

35. 부하의 불평형으로 인하여 발생하는 각 상별 불평형 전압을 평형되게 하고 선로손실을 경감시킬 목적으로 밸런서가 사용된다. 다음 중 이 밸런서의 설치가 가장 필요한 배전 방식은?

- ① 단상 2선식                      ② 3상 3선식  
 ③ 단상 3선식                      ④ 3상 4선식

36. 원자로의 감속재가 구비하여야 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 원자량이 큰 원소일 것  
 ② 중성자의 흡수 단면적이 적을 것  
 ③ 중성자와의 충돌 확률이 높을 것  
 ④ 감속비가 클 것

37. 다음 중 모선보호용 계전기로 사용하면 가장 유리한 것은?

- ① 재폐로계전기                      ② 과전류계전기  
 ③ 역상계전기                      ④ 거리계전기

38. 송전선의 전압변동률을 나타내는 식

$$\frac{V_{R1} - V_{R2}}{V_{R2}} \times 100[\%]$$

에서 V<sub>R1</sub>은 무엇인가?

- ① 부하시 수전단 전압    ② 무부하시 수전단 전압

- ③ 부하시 송전단 전압 ④ 무부하시 송전단 전압

39. 단도체 대신 같은 단면적의 복도체를 사용할 때 옳은 것은?

- ① 인덕턴스가 증가한다.  
② 코로나 개시전압이 높아진다.  
③ 선로의 작용정전용량이 감소한다.  
④ 전선 표면의 전위경도를 증가시킨다.

40. 송배전선로의 고장전류 계산에서 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 3상 단락 계산 ② 선간 단락 계산  
③ 1선 지락 계산 ④ 3선 단락 계산

### 3과목 : 전기기기

41. 3상 동기발전기의 매극 매상의 슬롯수를 3 이라 할 때 분포권 계수는?

- ①  $\frac{6\sin\frac{\pi}{18}}{1}$  ②  $\frac{3\sin\frac{\pi}{36}}{1}$   
③  $\frac{1}{6\sin\frac{\pi}{18}}$  ④  $\frac{1}{12\sin\frac{\pi}{36}}$

42. 1차 Y, 2차 △로 결선하고 1차에 선간전압 3300V 를 가했을 때의 무부하 2차 선간전압은 몇 [V]인가? (단, 전압비는 30:1 이다.) (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가변을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 110 ② 190.5  
③ 330.5 ④ 380.5

43. 권수비  $a=6600/220$ , 60Hz, 변압기의 철심 단면적  $0.02\text{m}^2$ , 최대자속밀도  $1.2\text{Wb/m}^2$  일 때 1차 유기기전력은 약 몇 [V] 인가?

- ① 1407 ② 3521  
③ 42198 ④ 49814

44. 단상 유도전압조정기에서 1차 전원전압을  $V_1$  이라고 하고, 2차의 유도전압을  $E_2$  라고 할 때 부하 단자전압을 연속적으로 가변할 수 있는 조정 범위는?

- ①  $0 \sim V_1$  까지 ②  $V_1 + E_2$  까지  
③  $V_1 - E_2$  까지 ④  $V_1 + E_2$ 에서  $V_1 - E_2$  까지

45. 10 kVA, 2000/100V, 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스가  $6.2+j7\Omega$  일 때 %리액턴스 강하는?

- ① 2.75 ② 1.75  
③ 0.75 ④ 0.55

46. 3상 권선형 유도전동기의 전부하 슬립이 4%, 2차 1상의 저항이  $0.3\Omega$ 이다. 이 유도전동기의 기동 토크를 전부하 토크와 같도록 하기 위해 외부에서 2차에 삽입해야 할 저항의 크기는 몇 [ $\Omega$ ]인가?

- ① 2.8 ② 3.5  
③ 4.8 ④ 7.2

47. 1차 및 2차 정격전압이 같은 2대의 변압기가 있다. 그 용량 및 임피던스 강하가 A 변압기는 5kVA, 3%, B 변압기는

20kVA, 2%일 때 이것을 병렬 운전하는 경우 부하를 분담하는 비(A:B)는?

- ① 1:4 ② 1:6  
③ 2:3 ④ 3:2

48. 브러시의 위치를 이동시켜 회전방향을 역회전 시킬수 있는 단상 유도전동기는?

- ① 반발 기동형 전동기 ② 세이딩코일형 전동기  
③ 분상기동형 전동기 ④ 콘덴서 전동기

49. 직류 발전기에서 섬락이 생기는 가장 큰 원인은?

- ① 장시간 운전 ② 부하의 급변  
③ 경부하 운전 ④ 회전속도 저하

50. 단상반파 정류회로에서 실효치 E와 직류 평균치  $E_{do}$ 와의 관계식으로 옳은 것은?

- ①  $E_{do} = 0.90E[V]$  ②  $E_{do} = 0.81E[V]$   
③  $E_{do} = 0.67E[V]$  ④  $E_{do} = 0.45E[V]$


51. 유도 전동기로 동기 전동기를 기동하는 경우, 유도 전동기의 극수는 동기기의 그것보다 2극 적은 것을 사용한다. 옳은 이유는? (단, s는 슬립이며  $N_s$ 는 동기속도이다.)

- ① 같은 극수로는 유도기는 동기 속도보다  $sN_s$  만큼 늦으므로  
② 같은 극수로는 유도기는 동기 속도보다  $(1-s)N_s$  만큼 늦으므로  
③ 같은 극수로는 유도기는 동기 속도보다  $sN_s$  만큼 빠르므로  
④ 같은 극수로는 유도기는 동기 속도보다  $(1-s)N_s$  만큼 빠르므로

52. 직류 전동기에서 정출력 가변속도의 용도에 적합한 속도제어법은?

- ① 일그너제어 ② 계자제어  
③ 저항제어 ④ 전아제어

53. 속도 특성곡선 및 토크 특성곡선을 나타낸 전동기는?

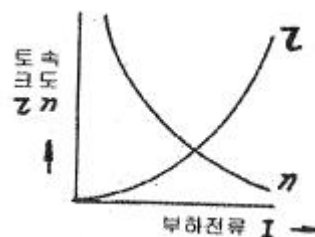

- ① 직류 분권전동기 ② 직류 직권전동기  
③ 직류 복권전동기 ④ 타여자 전동기

54. 사이클로 컨버터(cyclo converter)란?

- ① 실리콘 양방향성 소자이다.  
② 제어정류기를 사용한 주파수 변환기이다.  
③ 직류 제어소자이다.  
④ 전류 제어소자이다.

55. 포화하고 있지 않은 직류발전기의 회전수가 4배로 증가되었을 때 기전력을 전과 같은 값으로 하려면 여자를 속도 변화 전에 비해 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1/2                      ② 1/3  
③ 1/4                      ④ 1/8

56. 직류 직권 전동기가 전차용에 사용되는 이유는?

- ① 속도가 클 때 토크가 크다.  
② 토크가 클 때 속도가 적다.  
③ 기동토크가 크고 속도는 불변이다.  
④ 토크는 일정하고 속도는 전류에 비례한다.


57. 다음 중 3상 권선형 유도 전동기의 기동법은?

- ① 2차 저항법              ② 전전압 기동법  
③ 기동 보상기법          ④ Y - △ 기동법

58. 동기 리액턴스  $x_s=10[\Omega]$ , 전기자 저항  $r_a=0.1[\Omega]$ 인 Y결선 3상 동기발전기가 있다. 1상의 단자전압은  $V=4000V$  이고 유기 기전력  $E=6400V$ 이다. 부하각  $\delta=30^\circ$  라고 하면 발전기의 3상 출력[kW]은 약 얼마인가?

- ① 1250                      ② 2830  
③ 3840                      ④ 4650

59. 다음 그림은 어떤 전동기의 1차측 결선도인가?

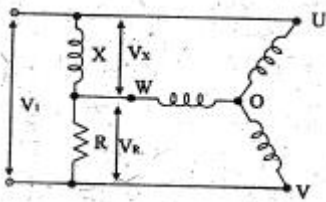

- ① 모노사이클릭형 전동기    ② 반발 유도전동기  
③ 콘덴서 전동기              ④ 반발기동형 단상 유도전동기

60. 10000 kVA, 6000 V, 60 Hz, 24극, 단락비 1.2인 3상 동기 발전기의 동기 임피던스 $[\Omega]$ 는?

- ① 1                          ② 3  
③ 10                        ④ 30

#### 4과목 : 회로이론 및 제어공학


61. 저항  $R[\Omega]$  3개를 Y로 접속한 회로에 전압 200[V]의 3상 교류전원을 인가시 선전류가 10[A]라면 이 3개의 저항을  $\Delta$ 로 접속하고 동일전원을 인가시 선전류는 몇 [A]인가?

- ① 10[A]                      ②  $10\sqrt{3}$ [A]  
③ 30[A]                      ④  $30\sqrt{3}$ [A]

62. RLC 직렬회로에서 전원 전압을 V 라 하고, L, C 에 걸리는 전압을 각각  $V_L$  및  $V_C$  라면 선택도 Q 는?


- ①  $CR/L$                       ②  $C_L/R$   
③  $V/V_L$                       ④  $V_C/V$

63. 전원의 내부임피던스가 순저항 R과 리액턴스 X로 구성되고 외부에 부하저항  $R_L$ 을 연결하여 최대전력을 전달하려면  $R_L$ 의 값은?

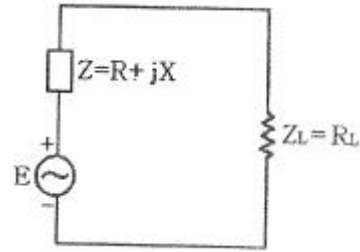


- ①  $R_L = \sqrt{R^2 + X^2}$     ②  $R_L = \sqrt{R^2 - X^2}$   
③  $R_L = R$                       ④  $R_L = R + X$

64. 그림과 같은 회로와 쌍대(dual)가 될 수 있는 회로는?




- ①    ②   
③    ④

65. 그림과 같은  $\pi$ 형 회로에 있어서 어드미턴스 파라미터 중  $Y_{21}$ 은 어느 것인가?

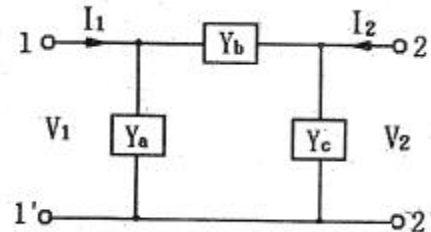

- ①  $Y_a$                           ②  $-Y_b$   
③  $Y_a + Y_b$                       ④  $Y_b + Y_c$


66. 그림의 회로에서 절점전압  $V_a$ [V]와 지로전류  $I_a$ [A]의 크기는?

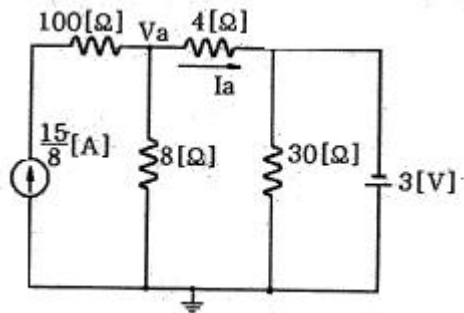

- ①  $V_a = 4[V], I_a = \frac{11}{8}[A]$     ②  $V_a = 5[V], I_a = \frac{5}{4}[A]$

③  $V_a = 2[V], I_a = \frac{13}{8}[A]$     ④  $V_a = 3[V], I_a = \frac{3}{2}[A]$

67. 역률각이  $45^\circ$  인 3상 평형부하에 상순이 a-b-c 이고 Y결선된 회로에  $V_a=220[V]$ 인 상전압을 가하니  $I_a=10[A]$ 의 전류가 흘렀다. 전력계의 지시값[W]은?

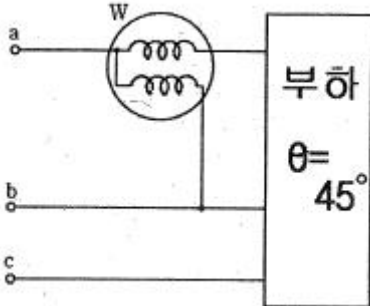


- ① 1555.63[W]    ② 2694.44[W]  
③ 3047.19[W]    ④ 3680.67[W]

68. 선로의 단위 길이당 분포인덕턴스, 저항, 정전용량, 누설 컨덕턴스를 각각 L, R, C, G 라 하면 전파정수는?

①  $\frac{\sqrt{(R+j\omega L)}}{(G+j\omega C)}$     ②  $\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}$   
③  $\sqrt{\frac{(R+j\omega L)}{(G+j\omega C)}}$     ④  $\sqrt{\frac{(G+j\omega C)}{(R+j\omega L)}}$

69. 그림의 RL 직렬회로에서 스위치를 닫은 후 몇 초 후에 회로의 전류가 10[mA]가 되는가?

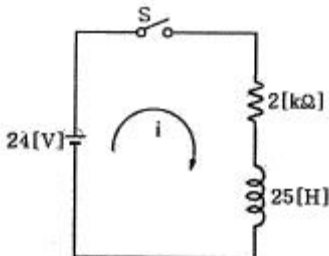

- ① 0.011[sec]    ② 0.016[sec]  
③ 0.022[sec]    ④ 0.031[sec]

70. 전류의 대칭분을  $I_0, I_1, I_2$  유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을  $E_a, E_b, E_c$  및  $V_0, V_1, V_2$ 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분  $V_1$  값은? (단,  $Z_0, Z_1, Z_2$  는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ①  $-Z_0 I_0$     ②  $-Z_2 I_2$   
③  $E_a - Z_1 I_1$     ④  $E_b - Z_2 I_2$

71. 시간 지정이 있는 특수한 시스템이 미분 방정식

$$\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = x(t - T)$$

로 표시될 때 이 시스템의 전달 함수는?

①  $e^{-t} + e$     ②  $e^{-sT} + \frac{1}{s}$


③  $\frac{e^{-sT}}{s(s+1)}$

④  $\frac{e^{-sT}}{s+1}$

72. 일정 입력에 대해 잔류 편차가 있는 제어계는?


- ① 비례 제어계    ② 적분 제어계  
③ 비례 적분 제어계    ④ 비례 적분 미분 제어계

73. 그림과 같은 논리회로에서 출력 F의 값은?

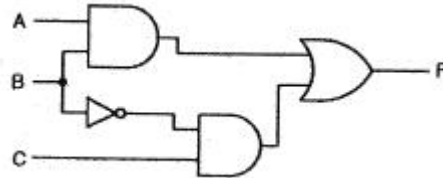

- ① A    ②  $\overline{A}BC$   
③  $AB + \overline{B}C$     ④  $(A+B)C$

74. 그림과 같은 요소는 제어계의 어떤 요소인가?

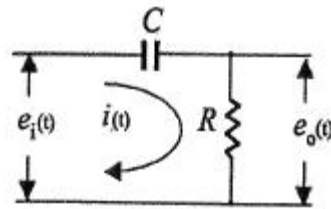

- ① 적분요소    ② 미분요소  
③ 1차 지연요소    ④ 1차 지연 미분요소

75. 개루프 전달함수가 다음과 같은 계에서 단위속도 입력에 대한 정상 편차는?

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

- ① 0.2    ② 0.25  
③ 0.38    ④ 0.5

76. 보상기  $G_c(s) = \frac{1+\alpha T s}{1+T s}$  가 진상 보상기가 되기 위한 조건은?

- ①  $\alpha=0$     ②  $\alpha=1$   
③  $\alpha<1$     ④  $\alpha>1$


77. 다음 안정도 판별법 중  $G(s)H(s)$ 의 극점과 영점이 우반 평면에 있을 경우 판정 불가능한 방법은?

- ① Routh - Hurwitz 판별법    ② Bode 선도  
③ Nyquist 판별법    ④ 근계적법

78.  $G(s)H(s) = \frac{K_1}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$  의 개루프 전달함수에 대한 Nyquist 안정도 판별에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① K1, T1 및 T2의 값에 대하여 조건부 안정
- ② K1, T1 및 T2의 값에 관계없이 안정
- ③ K1 값에 대하여 조건부 안정
- ④ K1, T1 및 T2의 모든 양의 값에 대하여 안정

79. 그림의 회로에서 출력전압  $V_o$ 는 입력전압  $V_i$ 와 비교할 때 위상 변화는?

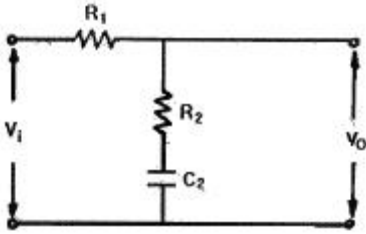

- ① 위상이 뒤진다.
- ② 위상이 앞선다.
- ③ 동상이다.
- ④ 낮은 주파수에서는 위상이 뒤떨어지고 높은 주파수에서는 앞선다.

80. 개루프 전달함수 그림참고m1의 이탈점에 해당되는 것은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)^2}$$

- ① 1                      ② -1
- ③ 2                      ④ -2

#### 5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 사용전압 35kV인 특고압 가공전선로에 특고압 절연전선을 사용한 경우 전선의 지표상 높이는 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 13.72                      ② 12.04
- ③ 10                      ④ 8

82. 전압 구분에서 고압에 해당되는 것은?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)

- ① 직류는 1500V를, 교류는 1000V를 초과하고 7kV 이하인 것
- ② 직류는 600V를, 교류는 750V를 초과하고 7kV 이하인 것
- ③ 직류는 750V를, 교류는 600V를 초과하고 9kV 이하인 것
- ④ 직류는 600V를, 교류는 750V를 초과하고 9kV 이하인 것

83. 금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서 금속 덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계는 덕트 내부 단면적의 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 20 % 이하                      ② 30 % 이하
- ③ 40 % 이하                      ④ 50 % 이하

84. 출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 1차측 전로의 대지전압과 2차측 전로의 사용전압이 각각 몇 [V] 이하인 절연 변압기이어야 하는가?

- ① 대지전압: 150V, 사용전압: 30V
- ② 대지전압: 150V, 사용전압: 60V
- ③ 대지전압: 300V, 사용전압: 30V

④ 대지전압: 300V, 사용전압: 60V

85. 고압 가공전선로의 가공지선으로 나경동선을 사용하는 경우의 지름은 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 3.2                      ② 4.0
- ③ 5.5                      ④ 6.0

86. 최대사용전압 154kV 중성점 직접 접지식 전로에 시험전압을 전로와 대지사이에 몇 [kV]를 연속으로 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디어야 하는가?

- ① 231                      ② 192.5
- ③ 141.68                      ④ 110.88

87. 일정용량 이상의 특고압용 변압기에 내부고장이 생겼을 경우, 자동적으로 이를 전로로부터 자동차단하는 장치 또는 경보장치를 시설해야 하는 뱅크 용량은?

- ① 1000kVA이상, 5000kVA미만
- ② 5000kVA이상, 10000kVA미만
- ③ 10000kVA이상, 15000kVA미만
- ④ 15000kVA이상, 20000kVA미만

88. 제3종 접지공사에 사용되는 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 [mm<sup>2</sup>] 이상의 연동선을 사용하여야 하는가?

- ① 0.75                      ② 2.5
- ③ 6                      ④ 16

89. 시가지에 시설하는 통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니 된다. 그러나 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있고 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 몇 [mm] 이상의 절연전선 또는 광섬유 케이블인 것이면 시설이 가능한가?

- ① 4                      ② 4.5
- ③ 5                      ④ 5.5

90. 무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 배선 · 전구선 또는 이동전선은 사용전압이 몇 [V] 미만이어야 하는가?

- ① 60                      ② 110
- ③ 220                      ④ 400

91. 전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치는 전기욕기용으로 내장되어 있는 2차측 전로의 사용전압을 몇 [V] 이하로 한정하고 있는가?

- ① 6                      ② 10
- ③ 12                      ④ 15

92. 플로어 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사에 적합하지 않은 것은?

- ① 사용전압 400V 미만일 것
- ② 덕트의 끝 부분은 막을 것
- ③ 제3종 접지공사를 할 것
- ④ 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것

93. 가공 방식에 의하여 시설하는 직류식 전기 철도용 전차선로는 사용전압이 직류 고압인 경우 어느 곳에 시설하여야 하는가?

- ① 전차선 높이가 5m 이상인 경우 사람이 쉽게 출입할 수

- 없는 전용 부지 안에 시설
- ② 사람이 쉽게 출입할 수 있는 전용 부지 안에 시설
- ③ 전기철도의 전용 부지 안에 시설
- ④ 교통이 빈번하지 않은 시가지 외에 시설
94. 고압 가공전선으로 경동선 또는 내열 동합금선을 사용할 때 그 안전율은 최소 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?
- ① 2.0                      ② 2.2
- ③ 2.5                      ④ 3.3
95. 철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우의 그 이상 시 상정 하중에 대한 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상 이어야 하는가?
- ① 1.2                      ② 1.33
- ③ 1.5                      ④ 2
96. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상의 높이는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? (단, 농로 기타 교통이 번잡하지 않은 도로 및 횡단보도교는 제외한다.)
- ① 4                        ② 5
- ③ 6                        ④ 7
97. 저압 옥축전선로의 공사에서 목조 조영물에 시설이 가능한 공사는?
- ① 금속피복을 한 케이블 공사    ② 합성수지관 공사
- ③ 금속관 공사                      ④ 버스덕트 공사
98. 판단기준 용어에서 “제2차 접근상태”란 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 몇 [m] 미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?
- ① 2                        ② 3
- ③ 4                        ④ 5
99. 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판 볼트 등은 원칙적으로 지표상 몇 [m] 미만에 시설하여서는 아니 되는가?
- ① 1.2                      ② 1.5
- ③ 1.8                      ④ 2.0
100. 다음 전선로에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 발전소·변전소·개폐소, 이에 준하는 곳, 전기사용장소 상호간의 전선 및 이를 지지 하거나 수용하는 시설물
- ② 발전소·변전소·개폐소, 이에 준하는 곳, 전기사용장소 상호간의 전선 및 전차선을 지지 하거나 수용하는 시설물
- ③ 통상의 사용 상태에서 전기가 통하고 있는 전선
- ④ 통상의 사용 상태에서 전기를 절연한 전선

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	③	④	④	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	③	④	④	②	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	①	④	①	③	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	②	③	①	④	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	④	②	④	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	②	③	②	①	③	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	①	②	④	④	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	④	①	④	②	④	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	①	④	②	④	②	②	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	③	②	②	③	②	②	③	①